

katalog

**SIECI TRAKCYJNEJ
PODWIESZENIA RUROWE**

**ODŁĄCZNIKI I ROZŁĄCZNIKI
SIECI TRAKCYJNEJ
(OT-3150; OTU-3150; RT-3600; RTU-3600)
Z NAPĘDEM RĘCZNYM NR-1
I SILNIKOWYM SNT-1**



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.



**Fundusze
Europejskie**
Polska Wschodnia



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



TOM	DZIAŁ	KARTA KATALOGU	
		NUMER	NAZWA
	0500-0599	13-0591	Zamocowanie zespołu odłącznika OT-3150 i OTU-3150 z napędem ręcznym – usytuowanie prostopadłe do osi toru
		13-0592	Zamocowanie zespołu odłącznika OT-3150 i OTU-3150 z napędem ręcznym – usytuowanie równoległe do osi toru
		13-0593	Zamocowanie zespołu odłącznika OT-3150 i OTU-3150 oraz rozłącznika RT-3600 i RTU-3600 z napędem silnikowym – usytuowanie prostopadłe do osi toru
		13-0594	Zamocowanie zespołu odłącznika OT-3150 i OTU-3150 oraz rozłącznika RT-3600 i RTU-3600 z napędem silnikowym – usytuowanie równoległe do osi toru
	0600-0699	13-0601	Zespół odłącznika sekcyjnego i pojedynczego punktu zasilania OT-3150 z napędem ręcznym – usytuowanie prostopadłe do osi toru
		13-0602	Zespół odłącznika sekcyjnego OT-3150 z napędem ręcznym – usytuowanie równoległe do osi toru
		13-0603	Zespół odłącznika ze stykiem uszyniającym OTU-3150 z napędem ręcznym – usytuowanie prostopadłe do osi toru
		13-0604	Zespół odłącznika ze stykiem uszyniającym OTU-3150 z napędem ręcznym – usytuowanie równoległe do osi toru
		13-0611	Zespół odłącznika sekcyjnego i pojedynczego punktu zasilania OT-3150 z napędem silnikowym – usytuowanie prostopadłe do osi toru
		13-0612	Zespół odłącznika sekcyjnego OT-3150 z napędem silnikowym – usytuowanie równoległe do osi toru
		13-0613	Zespół odłącznika ze stykiem uszyniającym OTU-3150 z napędem silnikowym – usytuowanie prostopadłe do osi toru
		13-0614	Zespół odłącznika ze stykiem uszyniającym OTU-3150 z napędem silnikowym – usytuowanie równoległe do osi toru
		13-0615	Zespół rozłącznika sekcyjnego i pojedynczego punktu zasilania RT-3600 z napędem silnikowym – usytuowanie prostopadłe do osi toru
		13-0616	Zespół rozłącznika sekcyjnego RT-3600 z napędem silnikowym – usytuowanie równoległe do osi toru
		13-0617	Zespół rozłącznika ze stykiem uszyniającym RTU-3600 z napędem silnikowym – usytuowanie prostopadłe do osi toru
		13-0618	Zespół rozłącznika ze stykiem uszyniającym RTU-3600 z napędem silnikowym – usytuowanie równoległe do osi toru
	5000-5990	5010	Konstrukcje pod odłączniki OT-3150 i OTU-3150 oraz rozłączniki RT-3600 i RTU-3600
		5020	Prowadnice drążka napędowego odłączników OT-3150 i OTU-3150 oraz rozłączników RT-3600 i RTU-3600
		5030	Konstrukcje mocujące skrzynkę napędową – napęd silnikowy SNT-1
		5035	Konstrukcje mocujące skrzynkę napędową – napęd ręczny NR-1
		5990	Połączenie elastyczne do odłączników OT-3150 i OTU-3150 oraz rozłączników RT-3600 i RTU-3600
	6000-6999	6117	Drążek odłącznika OT-3150 i OTU-3150 oraz rozłącznika RT-3600 i RTU-3600
		6118	Rura ochronna przewodu zasilającego napęd silnikowy SNT-1
		6750	Izolatory ze wspornikami
	7000-7999	7440	Odłącznik trakcyjny OT-3150
		7450	Rozłącznik trakcyjny RT-3600
		7740	Odłącznik trakcyjny ze stykiem uszyniającym OTU-3150
		7750	Rozłącznik trakcyjny ze stykiem uszyniającym RTU-3600
		7490	Napęd silnikowy SNT- 1
		7790	Napęd ręczny NR-1

0591-0594


Zespoły zamocowań odłączników OT-3150 i odłączników ze stykiem uszyniającym OTU-3150 oraz rozłączników RT-3600 i rozłączników ze stykiem uszyniającym RTU-3600 z napędem ręcznym oraz silnikowym w usytuowaniu prostopadłym i równoległym do toru.

Poszczególne wykonania różnią się rodzajem konstrukcji wsporczych wg schematu:




- wykonanie 1 – na indywidualnych słupach stalowych wykonanych z ceowników 120 ÷ 200
- wykonanie 4 – na słupach bramek wykonanych z ceowników 140 ÷ 200
- wykonanie 5 – na słupach bramek z ceownika 240 (nie występuje w położeniu równoległym, gdzie jest zastąpione wykonaniem 4)
- wykonanie 6 – na słupach przestrzennych o rozstawie pasów głównych 400
- wykonanie 7 – na słupach z dwuteownika 180, 200 przykręcanych do fundamentów palowych
- wykonanie 8 – na słupach z dwuteownika 220, 240 przykręcanych do fundamentów palowych
- wykonanie 10 – na indywidualnych słupach stalowych w usytuowaniu prostopadłym do toru wykonanych z ceownika 120 i równoległym wykonanych z ceowników 120 ÷ 200 przykręcanych do fundamentów palowych oraz indywidualnych słupach ekonomicznych z ceownika 120 w usytuowaniu prostopadłym i równoległym
- wykonanie 11 – na indywidualnych słupach stalowych w usytuowaniu prostopadłym do toru wykonanych z ceowników 140, 160 i przykręcanych do fundamentów palowych oraz indywidualnych słupach ekonomicznych z ceowników 140, 160 przykręcanych do fundamentów palowych w usytuowaniu prostopadłym
- wykonanie 12 – na indywidualnych słupach stalowych w usytuowaniu prostopadłym do toru wykonanych z ceowników 180, 200 i przykręcanych do fundamentów palowych oraz indywidualnych słupach ekonomicznych z ceowników 180, 200 przykręcanych do fundamentów palowych w usytuowaniu prostopadłym
- wykonanie 15 – na indywidualnych słupach strunobetonowych wirowanych ETG1 i ETGw1
- wykonanie 16 – na indywidualnych słupach strunobetonowych wirowanych ETG2, 3 i ETGw2, 3
- wykonanie 20 – na indywidualnych słupach ekonomicznych z ceowników 140 ÷ 200 przykręcanych do fundamentów palowych w usytuowaniu równoległym

ZESPOŁY KONSTRUKCJI MOCUJĄCYCH WYSIĘGNIKI,
ZESPOŁY SPECJALNE





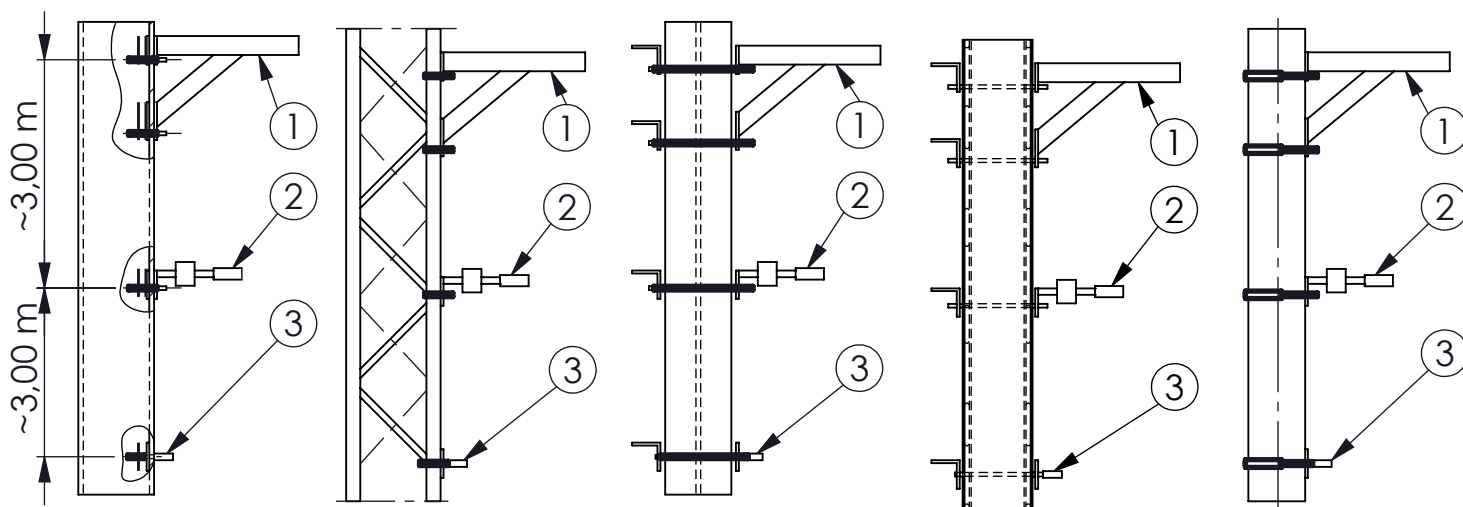


OŚ TORU





- wyk. 1,6





- wyk. 4,5



- wyk. 7,8



- wyk. 10,11,12



- wyk. 15,16

Nr poz.	Nr katalogowy	Jedn.	WYKONANIE											
			1	4	5	6	7	8	10	11	12	15	16	
1	5010-21	szt.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	5010-22	szt.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	5010-24	szt.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1	5010-26	szt.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
1	5010-28	szt.	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
1	5010-30	szt.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
1	5010-31	szt.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1	5010-32	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
1	5010-33	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
1	5010-34	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
2	5020-21	szt.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	5020-22	szt.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	5020-24	szt.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
2	5020-26	szt.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
2	5020-28	szt.	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
2	5020-30	szt.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
2	5020-31	szt.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
2	5020-32	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
2	5020-33	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
2	5020-34	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
3	5035-21	szt.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	5035-22	szt.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	5035-24	szt.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
3	5035-26	szt.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
3	5035-28	szt.	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
3	5035-30	szt.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
3	5035-31	szt.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
3	5035-32	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
3	5035-33	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
3	5035-34	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	

ZESPOŁY KONSTRUKCJI MOCUJĄCYCH

Zamocowania zespołu odłącznika OT-3150 i OTU-3150 z napędem ręcznym

USYTUOWANIE PROSTOPADŁE DO TORU


WYKONANIE 1

WYKONANIE 4, 6


WYKONANIE 7,8

WYKONANIE 10,20




WYKONANIE 15, 16

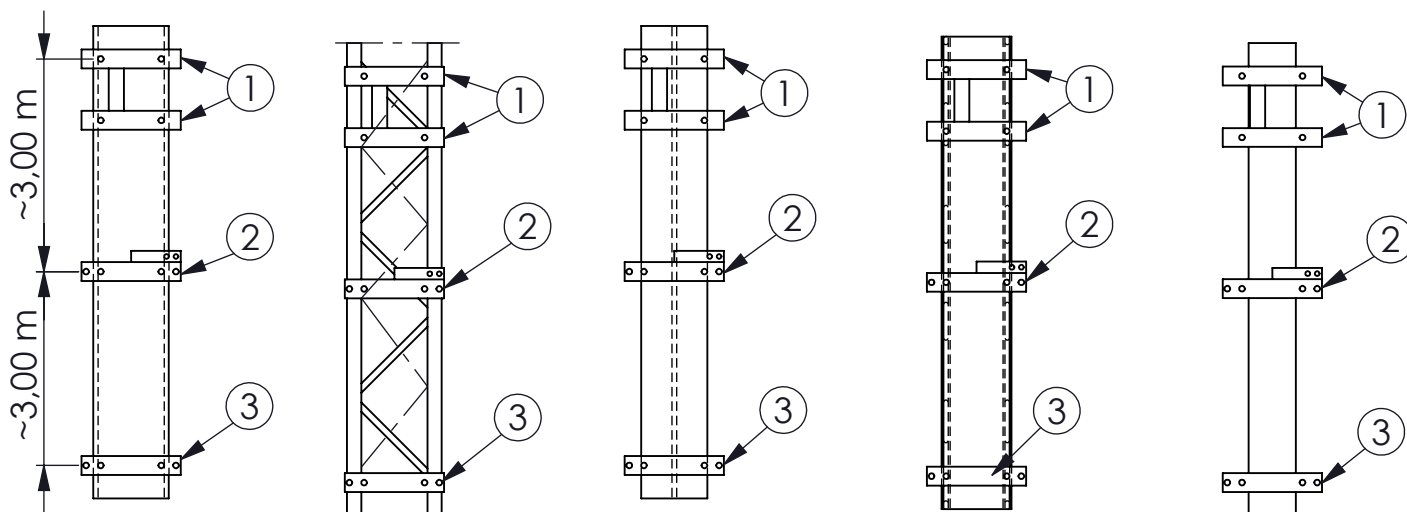

OŚ TORU




- wyk. 1




- wyk. 4,6


- wyk. 7,8



- wyk. 10,20



- wyk. 15,16



Nr poz.	Nr katalogowy	Jedn.	WYKONANIE								
			1	4	6	7	8	10	15	16	20
1	5010-21	szt.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5010-24	szt.	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1	5010-25	szt.	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1	5010-26	szt.	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1	5010-27	szt.	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1	5010-28	szt.	-	-	-	-	1	-	-	-	1
1	5010-33	szt.	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1	5010-34	szt.	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2	5020-21	szt.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	5020-24	szt.	-	-	-	1	-	-	-	-	-
2	5020-25	szt.	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2	5020-26	szt.	-	-	1	-	-	-	-	-	-
2	5020-28	szt.	-	-	-	-	1	1	-	-	-
2	5020-33	szt.	-	-	-	-	-	-	1	-	-
2	5020-34	szt.	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2	5020-38	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3	5035-21	szt.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3	5035-24	szt.	-	-	-	1	-	-	-	-	-
3	5035-25	szt.	-	1	-	-	-	-	-	-	-
3	5035-26	szt.	-	-	1	-	-	-	-	-	-
3	5035-27	szt.	-	-	-	-	-	1	-	-	-
3	5035-28	szt.	-	-	-	-	1	-	-	-	-
3	5035-33	szt.	-	-	-	-	-	-	1	-	-
3	5035-34	szt.	-	-	-	-	-	-	-	1	-
3	5035-38	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	1

ZESPOŁY KONSTRUKCJI MOCUJĄCYCH

Zamocowania zespołu odłącznika OT-3150 i OTU-3150 z napędem ręcznym

USYTUOWANIE RÓWNOLEGŁE DO TORU






WYKONANIE 1, 6

WYKONANIE 4, 5



WYKONANIE 7, 8

WYKONANIE 10, 11, 12

WYKONANIE 15, 16

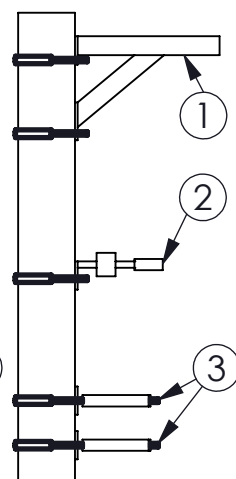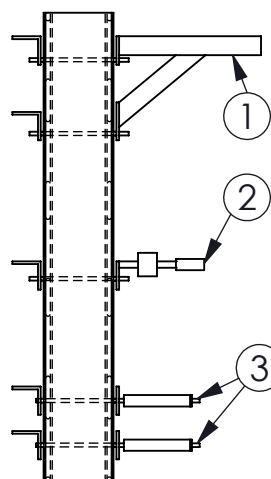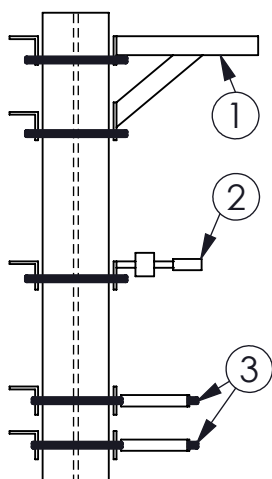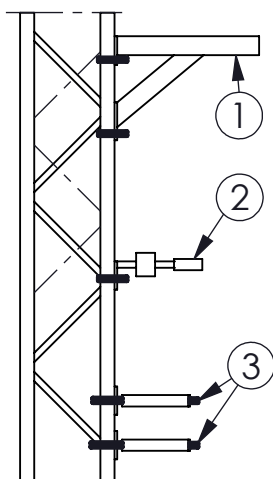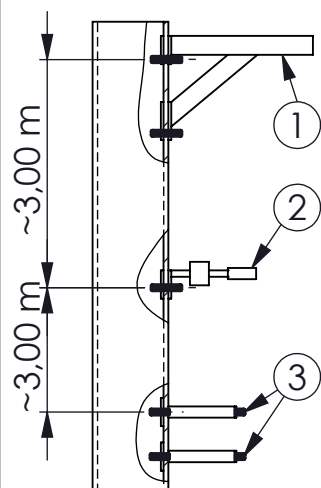

OŚ TORU

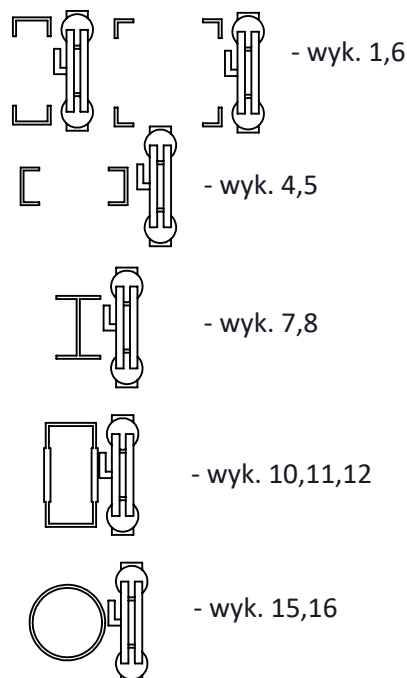

Nr poz.	Nr katalogowy	Jedn.	WYKONANIE											
			1	4	5	6	7	8	10	11	12	15	16	
1	5010-21	szt.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	5010-22	szt.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	5010-24	szt.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1	5010-26	szt.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
1	5010-28	szt.	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
1	5010-30	szt.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
1	5010-31	szt.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1	5010-32	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
1	5010-33	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
1	5010-34	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
2	5020-21	szt.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	5020-22	szt.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	5020-24	szt.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
2	5020-26	szt.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
2	5020-28	szt.	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
2	5020-30	szt.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
2	5020-31	szt.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
2	5020-32	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
2	5020-33	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
2	5020-34	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
3	5030-21	szt.	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	5030-22	szt.	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	5030-24	szt.	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
3	5030-26	szt.	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
3	5030-28	szt.	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
3	5030-30	szt.	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
3	5030-31	szt.	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
3	5030-32	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
3	5030-33	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
3	5030-34	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	

ZESPOŁY KONSTRUKCJI MOCUJĄCYCH

Zamocowania zespołu odłącznika OT-3150 i OTU-3150 oraz rozłącznika RT-3600 i RTU-3600
z napędem silnikowym

USYTUOWANIE PROSTOPADŁE DO TORU


WYKONANIE 1

WYKONANIE 4, 6


WYKONANIE 7,8

WYKONANIE 10,20


WYKONANIE 15, 16

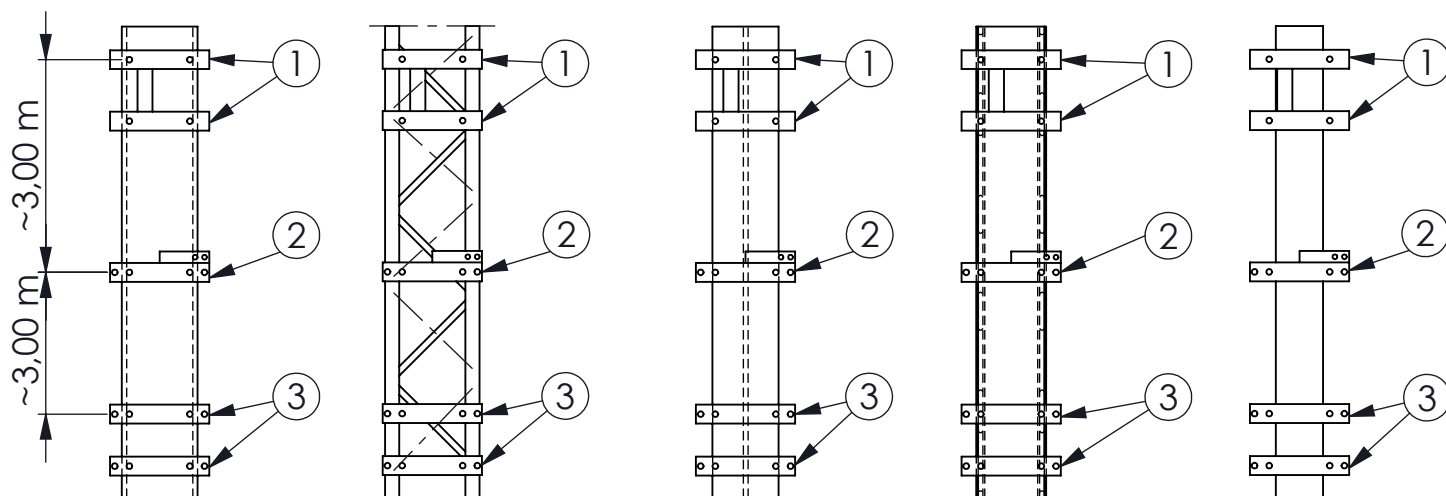


OŚ TORU



- wyk. 1




- wyk. 4,6




- wyk. 7,8



- wyk. 10,20



- wyk. 15,16





Nr poz.	Nr katalogowy	Jedn.	WYKONANIE								
			1	4	6	7	8	10	15	16	20
1	5010-21	szt.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5010-24	szt.	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1	5010-25	szt.	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1	5010-26	szt.	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1	5010-27	szt.	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1	5010-28	szt.	-	-	-	-	1	-	-	-	1
1	5010-33	szt.	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1	5010-34	szt.	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2	5020-21	szt.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	5020-24	szt.	-	-	-	1	-	-	-	-	-
2	5020-25	szt.	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2	5020-26	szt.	-	-	1	-	-	-	-	-	-
2	5020-28	szt.	-	-	-	-	1	1	-	-	-
2	5020-33	szt.	-	-	-	-	-	-	1	-	-
2	5020-34	szt.	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2	5020-38	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3	5030-21	szt.	2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	5030-24	szt.	-	-	-	2	-	-	-	-	-
3	5030-25	szt.	-	2	-	-	-	-	-	-	-
3	5030-26	szt.	-	-	2	-	-	-	-	-	-
3	5030-27	szt.	-	-	-	-	-	2	-	-	-
3	5030-28	szt.	-	-	-	-	2	-	-	-	-
3	5030-33	szt.	-	-	-	-	-	-	2	-	-
3	5030-34	szt.	-	-	-	-	-	-	-	2	-
3	5030-38	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	2

ZESPOŁY KONSTRUKCJI MOCUJĄCYCH

Zamocowania zespołu odłącznika OT-3150 i OTU-3150 oraz rozłącznika RT-3600 i RTU-3600 z napędem silnikowym

USYTUOWANIE RÓWNOLEGŁE DO TORU

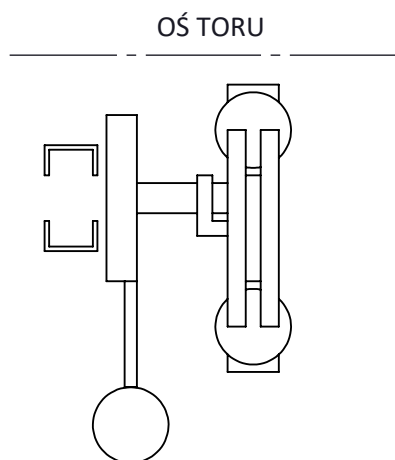
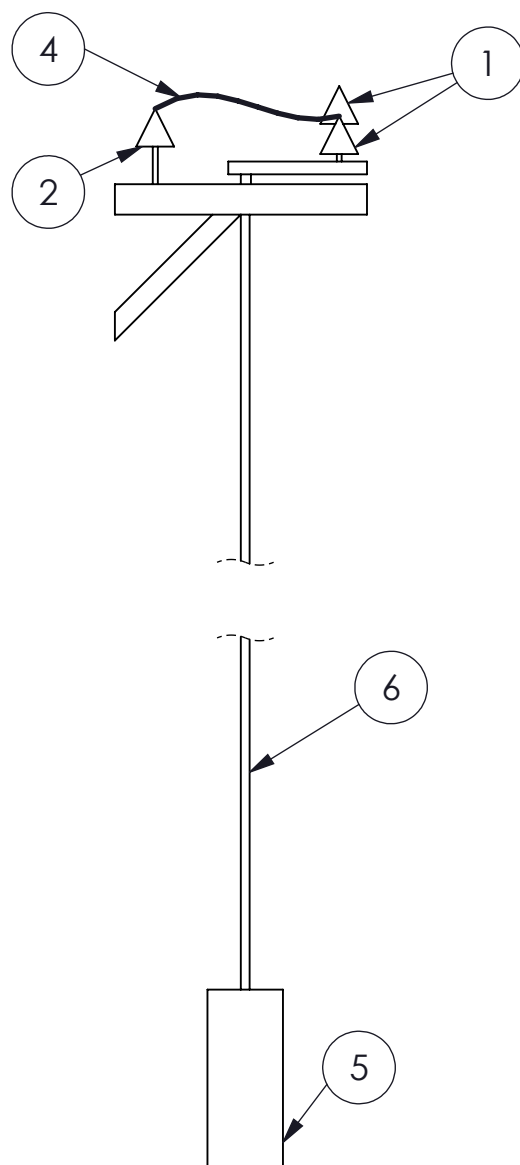


Nr poz.	Nr Katalogowy	Jedn.	wyk.
			1
1	7440-2	szt.	1
2	6750-3	szt.	1
4	5990-3	szt.	1
5	7790-1	szt.	1
6	6117-2	szt.	1

ZESPOŁY ODŁĄCZNIKÓW

Zespół odłącznika sekcyjnego i pojedynczego punktu zasilania OT-3150 z napędem ręcznym

USYTUOWANIE PROSTOPADŁE DO TORU

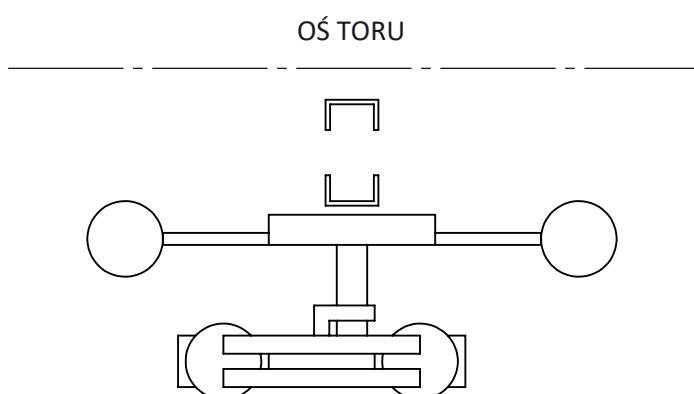
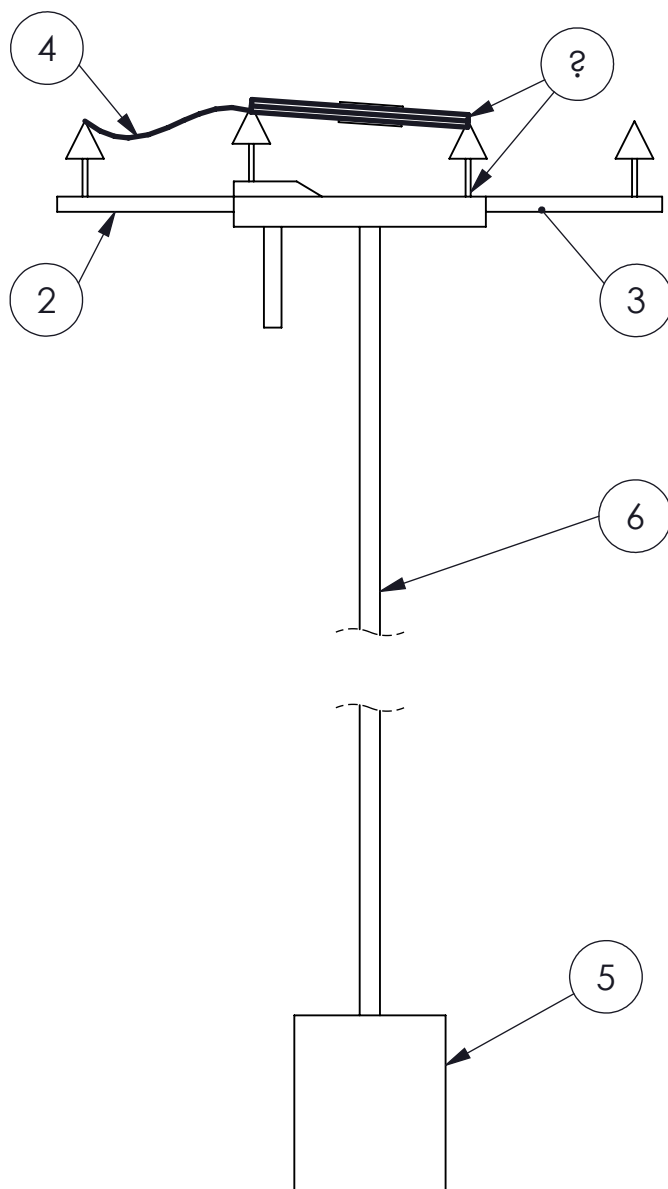


Nr poz.	Nr Katalogowy	Jedn.	wyk.
			1
1	7440-2	szt.	1
2	6750-3	szt.	1
3	6750-4	szt.	1
4	5990-3	szt.	1
5	7790-1	szt.	1
6	6117-2	szt.	1

ZESPOŁY ODŁĄCZNIKÓW

Zespół odłącznika sekcyjnego OT-3150 z napędem ręcznym

USYTUOWANIE RÓWNOLEGŁE DO TORU

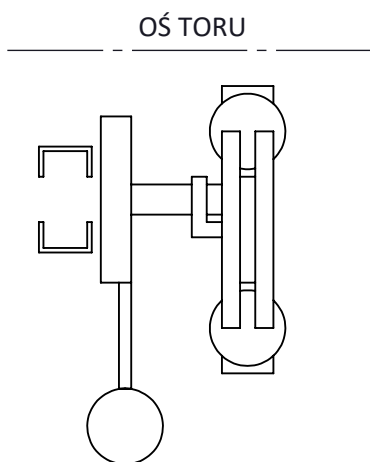
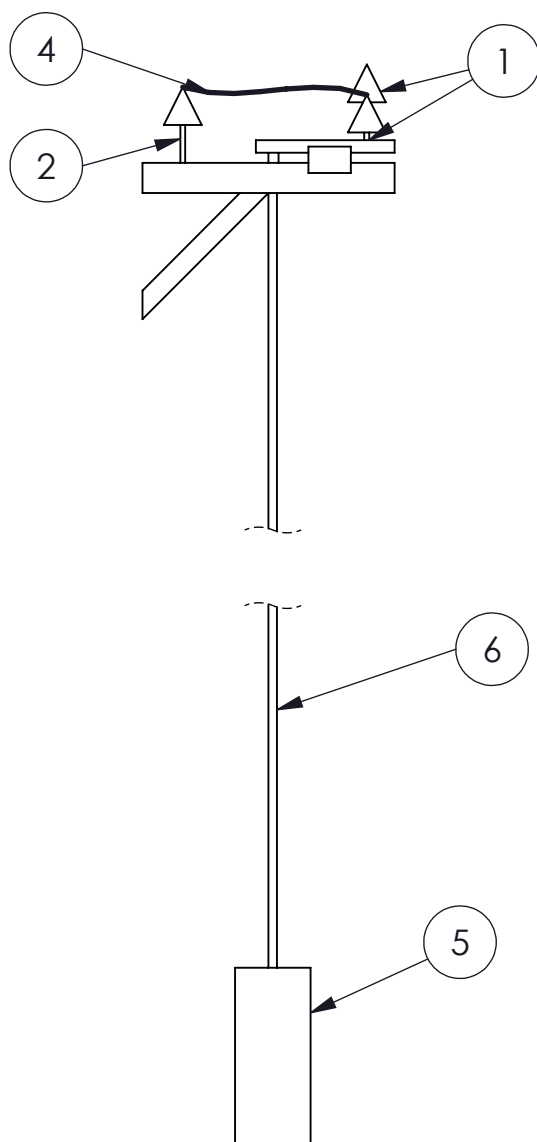


Nr poz.	Nr Katalogowy	Jedn.	wyk.
			1
1	7740-1	szt.	1
2	6750-3	szt.	1
4	5990-3	szt.	1
5	7790-1	szt.	1
6	6117-2	szt.	1

ZESPOŁY ODŁACZNIKÓW

Zespół odłącznika ze stykiem uszyniającym OTU-3150 z napędem ręcznym

USYTUOWANIE PROSTOPADŁE DO TORU

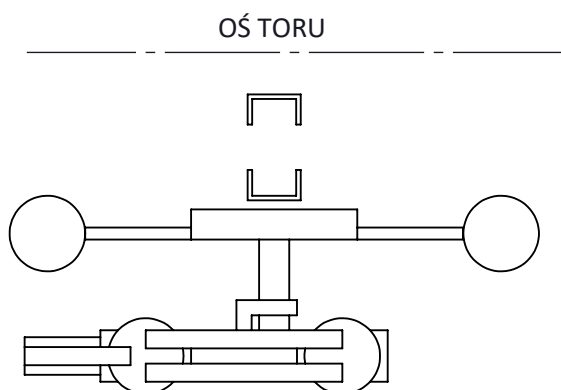
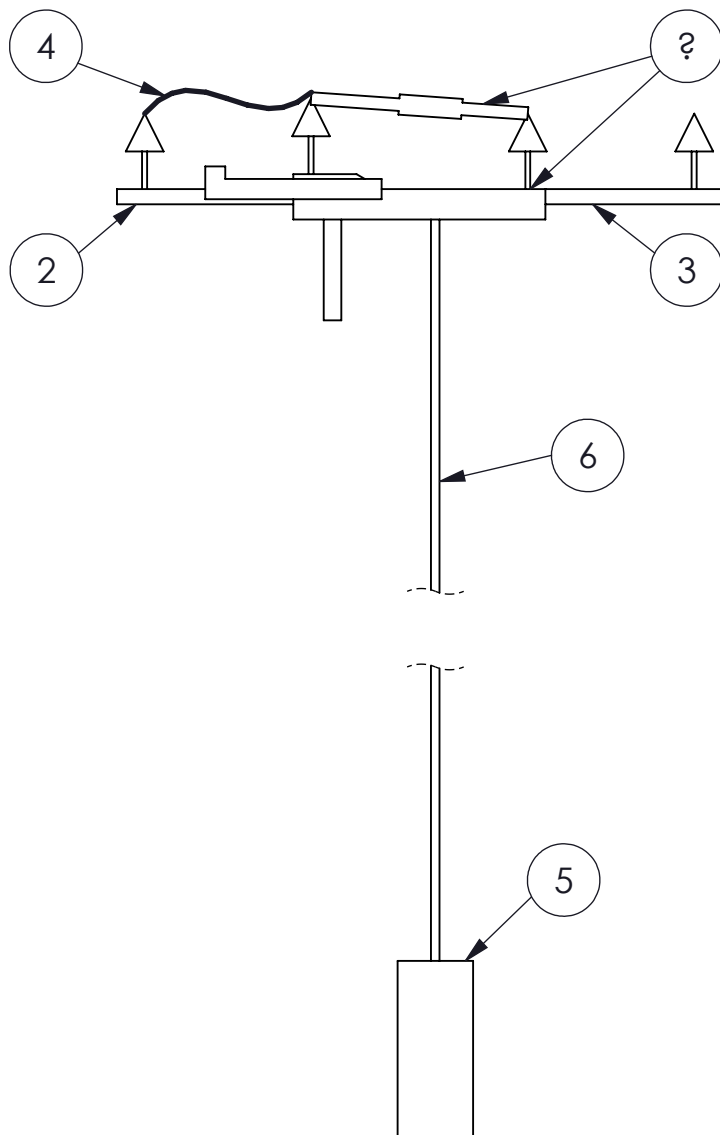


Nr poz.	Nr Katalogowy	Jedn.	wyk.
			1
1	7740-1	szt.	1
2	6750-3	szt.	1
3	6750-4	szt.	1
4	5990-3	szt.	1
5	7790-1	szt.	1
6	6117-2	szt.	1

ZESPOŁY ODŁĄCZNIKÓW

Zespół odłącznika sze stykiem uszyniającym OTU-3150 z napędem ręcznym

USYTUOWANIE RÓWNOLEGŁE DO TORU

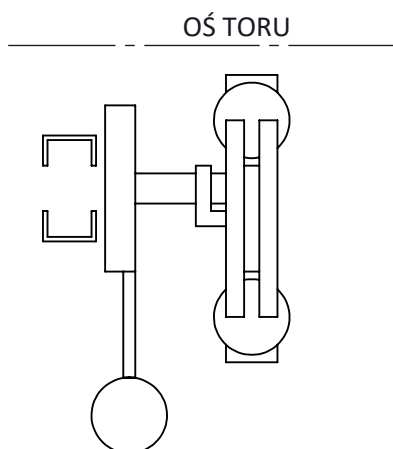
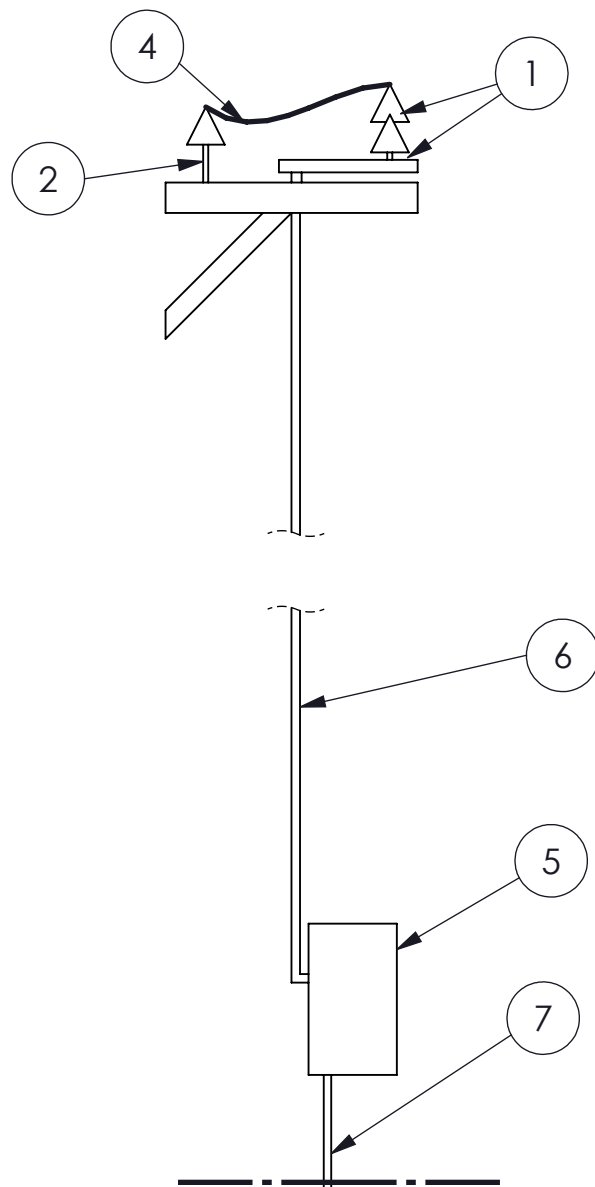


Nr poz.	Nr Katalogowy	Jedn.	wyk.
			1
1	7440-2	szt.	1
2	6750-3	szt.	1
4	5990-3	szt.	1
5	7490-2	szt.	1
6	6117-2	szt.	1
7	6118-2	szt.	1

ZESPOŁY ODŁĄCZNIKÓW

Zespół odłącznika sekcyjnego i pojedynczego punktu zasilania OT-3150 z napędem silnikowym

USYTUOWANIE PROSTOPADŁE DO TORU

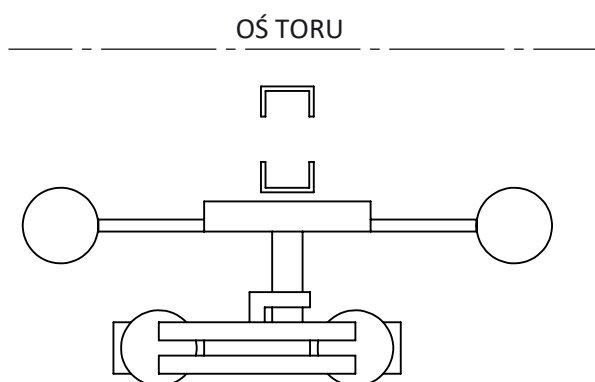
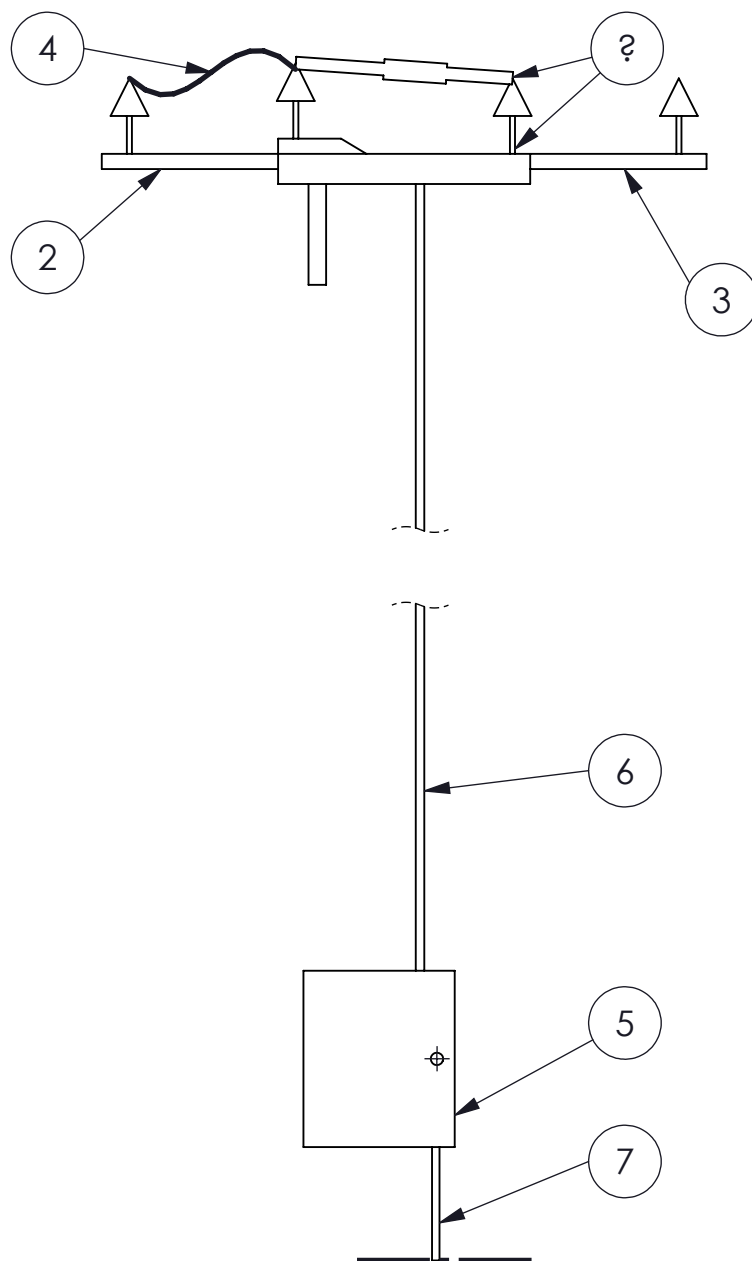


Nr poz.	Nr Katalogowy	Jedn.	wyk.
			1
1	7440-2	szt.	1
2	6750-3	szt.	1
3	6750-4	szt.	1
4	5990-3	szt.	1
5	7490-2	szt.	1
6	6117-2	szt.	1
7	6118-2	szt.	1

ZESPOŁY ODŁĄCZNIKÓW

Zespół odłącznika sekcyjnego OT-3150 z napędem silnikowym

USYTUOWANIE RÓWNOLEGŁE DO TORU

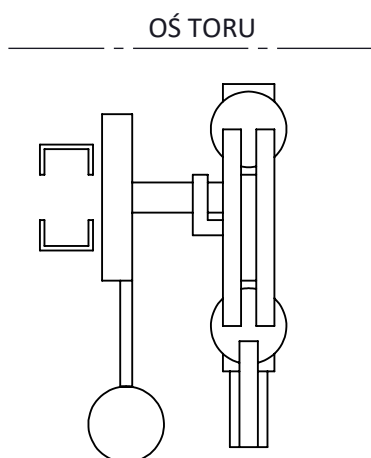
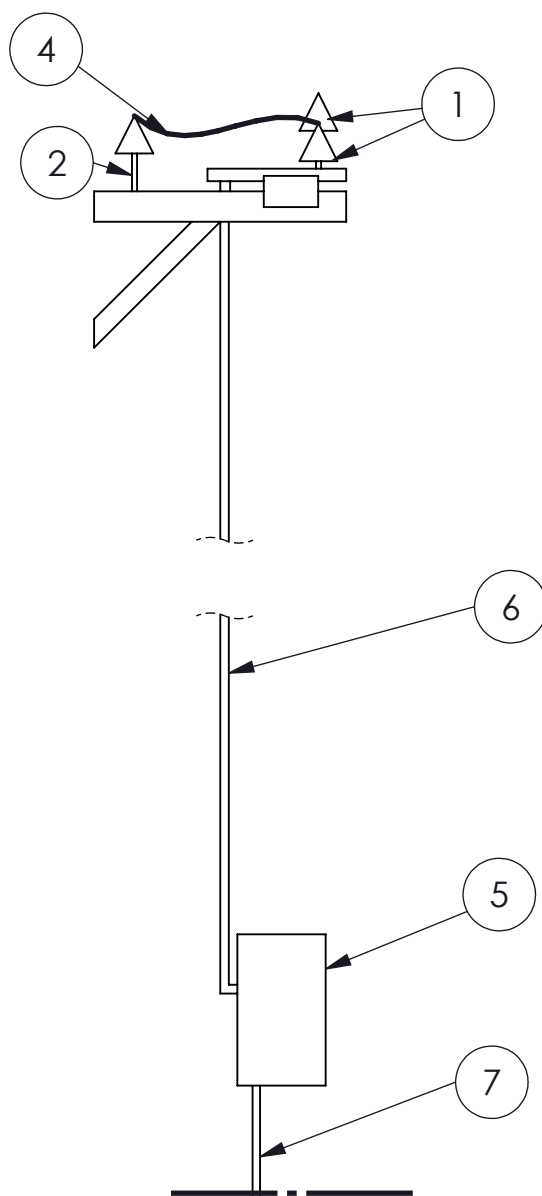


Nr poz.	Nr Katalogowy	Jedn.	wyk.
			1
1	7740-1	szt.	1
2	6750-3	szt.	1
4	5990-3	szt.	1
5	7490-2	szt.	1
6	6117-2	szt.	1
7	6118-2	szt.	1

ZESPOŁY ODŁĄCZNIKÓW

Zespół odłącznika ze stykiem uszyniającym OTU-3150 z napędem silnikowym

USYTUOWANIE PROSTOPADŁE DO TORU

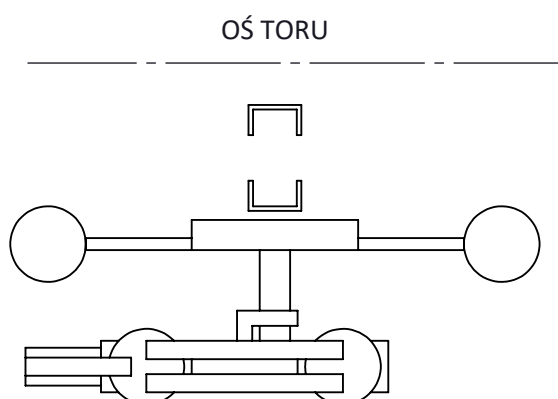
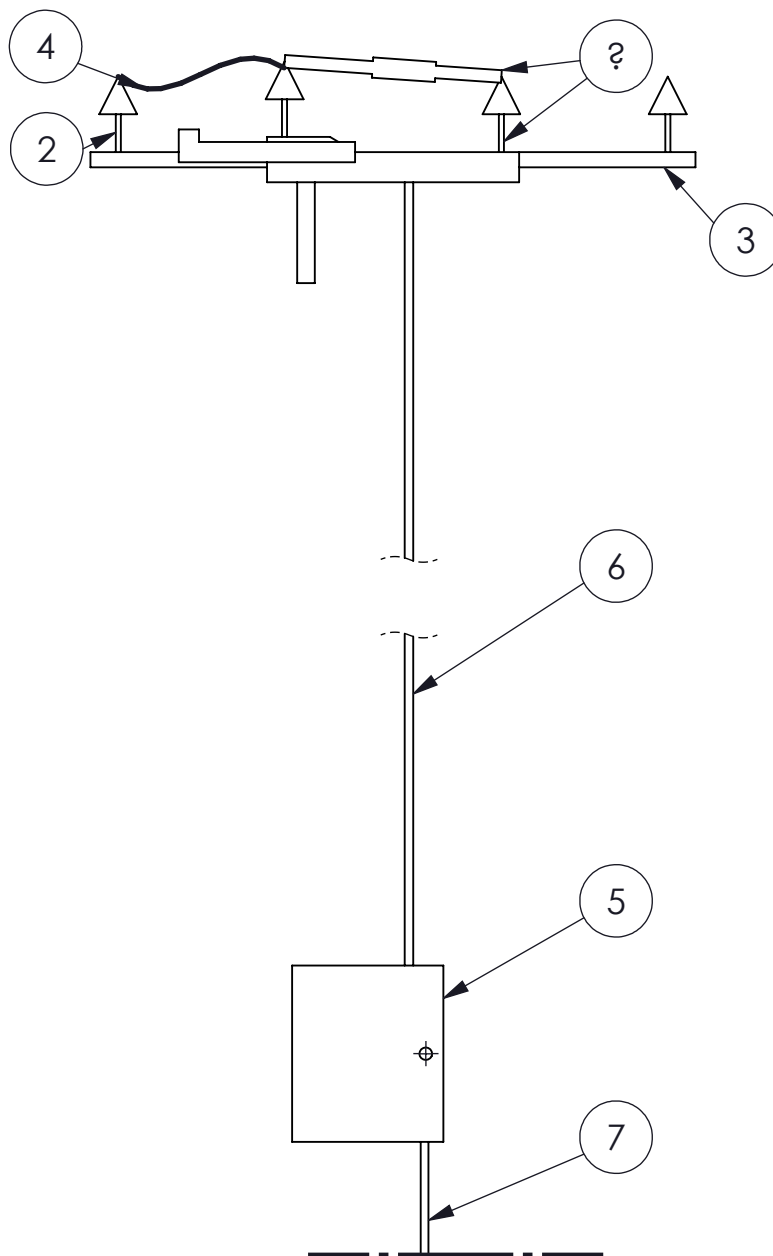


Nr poz.	Nr Katalogowy	Jedn.	wyk.
			1
1	7740-1	szt.	1
2	6750-3	szt.	1
3	6750-4	szt.	1
4	5990-3	szt.	1
5	7490-2	szt.	1
6	6117-2	szt.	1
7	6118-2	szt.	1

ZESPÓŁY ODŁĄCZNIKÓW

Zespół odłącznika ze stykiem uszyniającym OTU-3150 z napędem silnikowym

USYTUOWANIE RÓWNOLEGŁE DO TORU

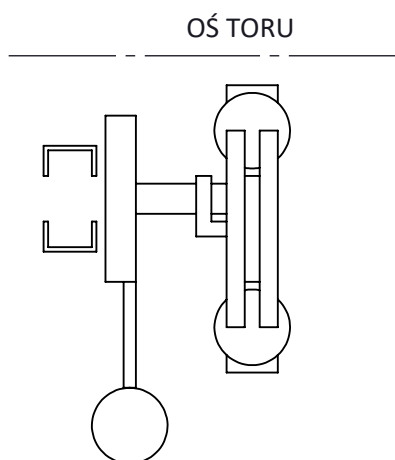
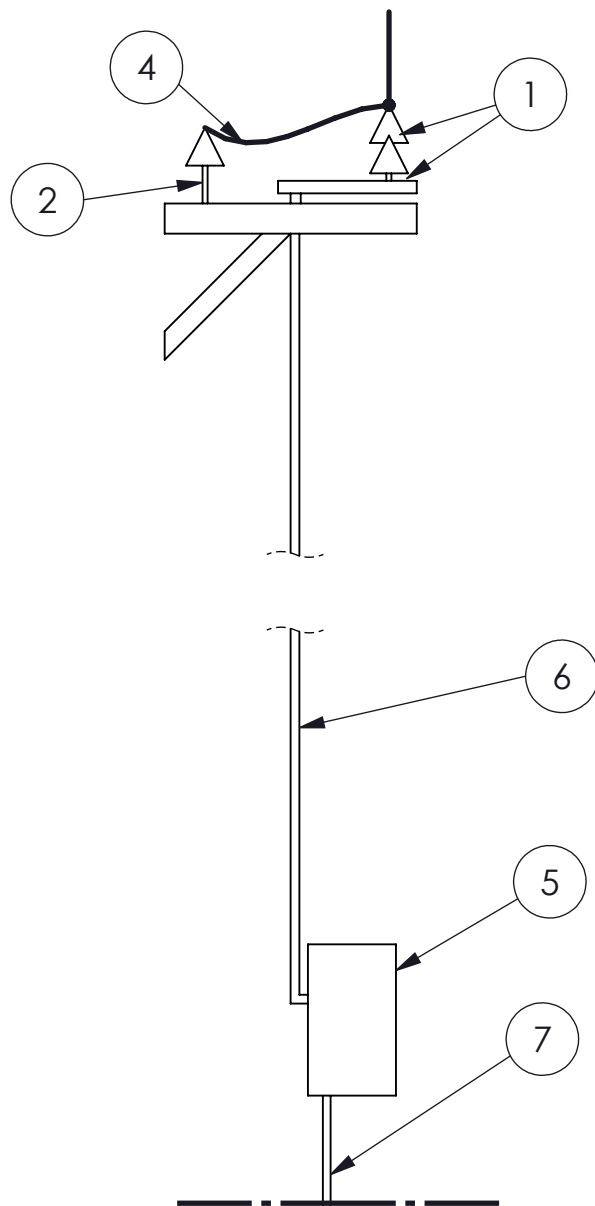


Nr poz.	Nr Katalogowy	Jedn.	wyk.
			1
1	7450-2	szt.	1
2	6750-3	szt.	1
4	5990-3	szt.	1
5	7490-2	szt.	1
6	6117-2	szt.	1
7	6118-2	szt.	1

ZESPOŁY ODŁĄCZNIKÓW

Zespół rozłącznika sekcyjnego i pojedynczego punktu zasilania RT-3600 z napędem silnikowym

USYTUOWANIE PROSTOPADŁE DO TORU

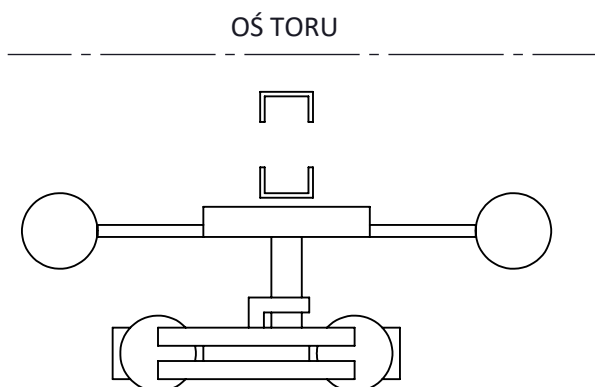
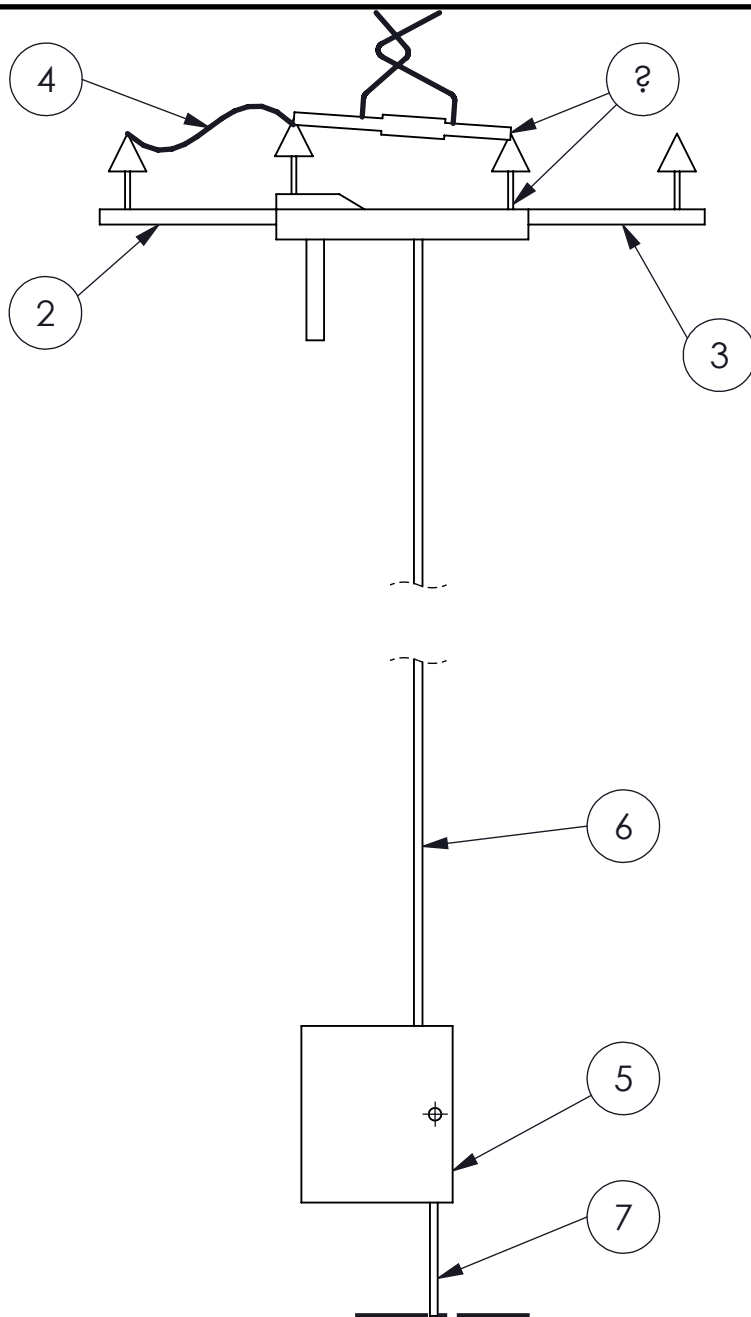


Nr poz.	Nr Katalogowy	Jedn.	wyk.
			1
1	7450-2	szt.	1
2	6750-3	szt.	1
3	6750-4	szt.	1
4	5990-3	szt.	1
5	7490-2	szt.	1
6	6117-2	szt.	1
7	6118-2	szt.	1

ZESPOŁY ODŁĄCZNIKÓW

Zespół rozłącznika sekcyjnego RT-3600 z napędem silnikowym

USYTUOWANIE RÓWNOLEGŁE DO TORU

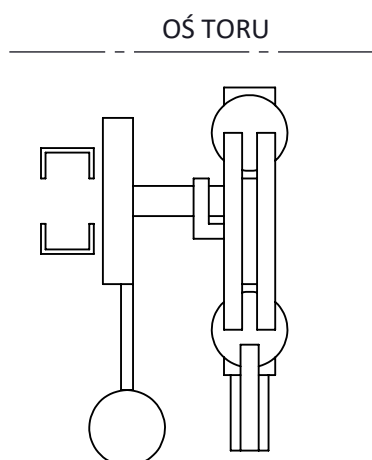
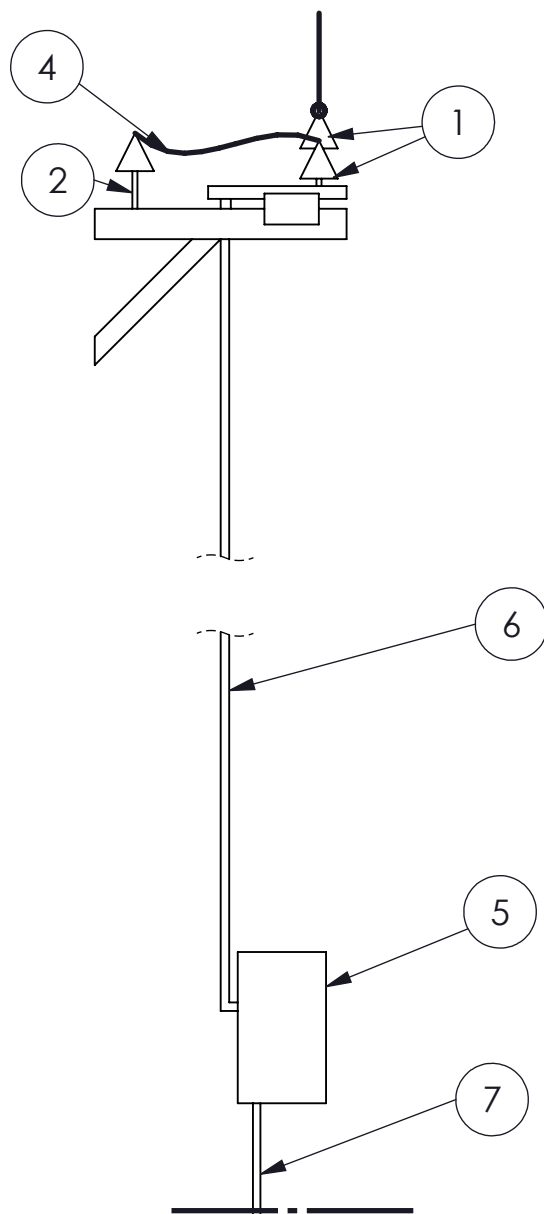


Nr poz.	Nr Katalogowy	Jedn.	wyk.
			1
1	7750-1	szt.	1
2	6750-3	szt.	1
4	5990-3	szt.	1
5	7490-2	szt.	1
6	6117-2	szt.	1
7	6118-2	szt.	1

ZESPOŁY ODŁĄCZNIKÓW

Zespół rozłącznika ze stykiem uszyniającym RTU-3600 z napędem silnikowym

USYTUOWANIE PROSTOPADŁE DO TORU

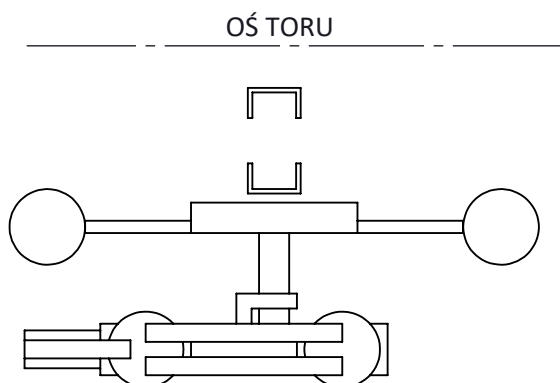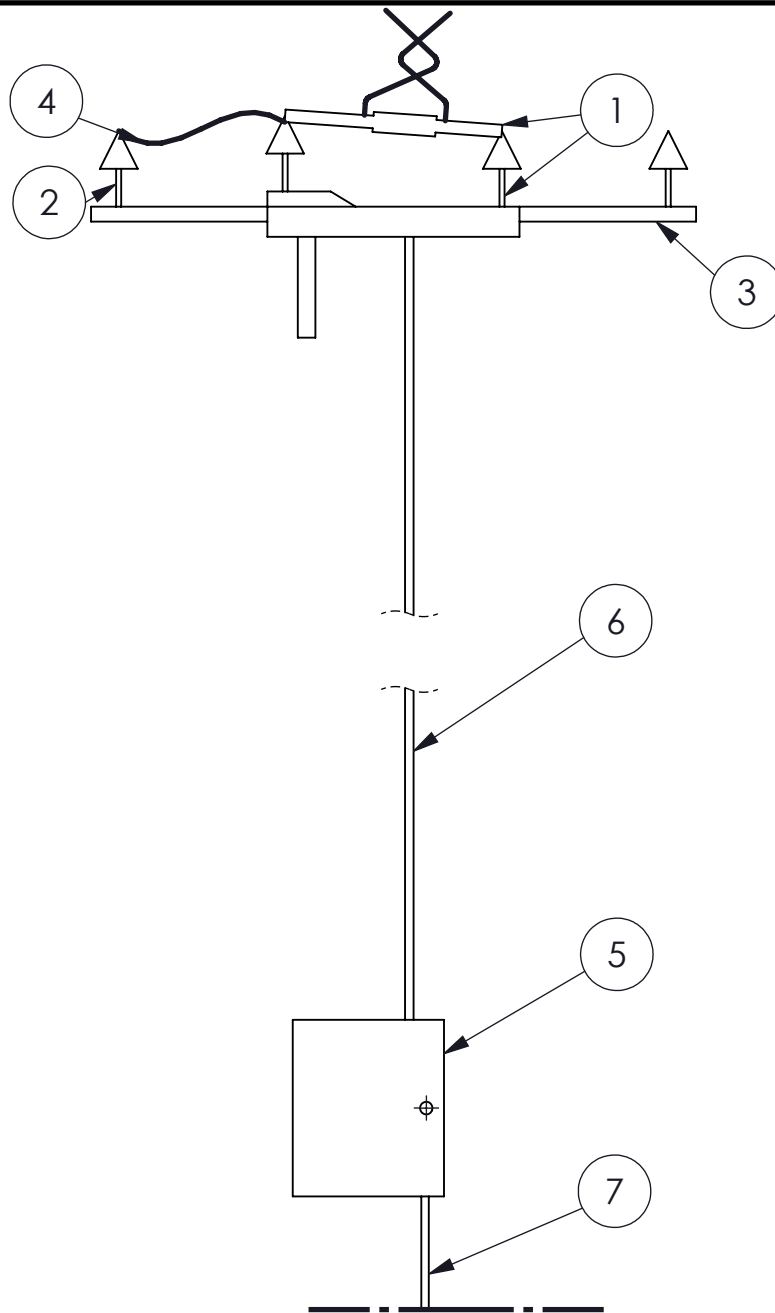


Nr poz.	Nr Katalogowy	Jedn.	wyk.
			1
1	7750-1	szt.	1
2	6750-3	szt.	1
3	6750-4	szt.	1
4	5990-3	szt.	1
5	7490-2	szt.	1
6	6117-2	szt.	1
7	6118-2	szt.	1

ZESPOŁY ODŁĄCZNIKÓW


Zespół rozłącznika ze stykiem uszyniającym RTU-3600 z napędem silnikowym

USYTUOWANIE RÓWNOLEGŁE DO TORU


WYKONANIE 21, 22

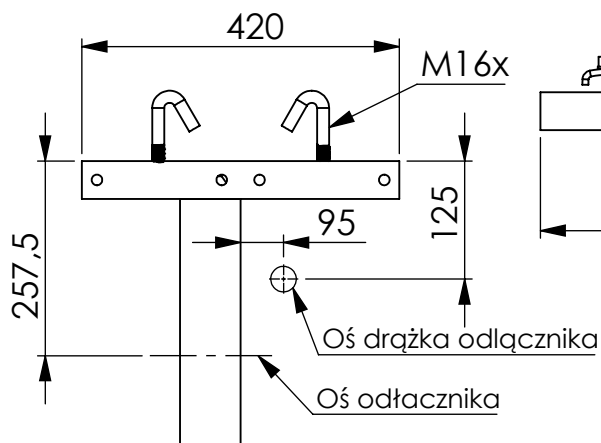


WYKONANIE 25

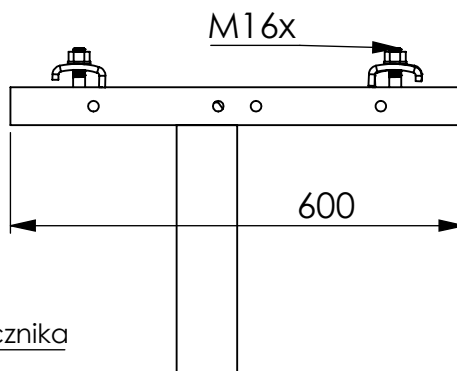


WYKONANIE 26

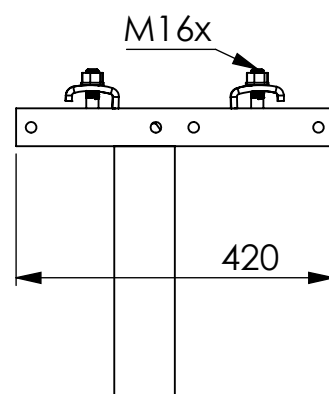


WYKONANIE 24, 27 i 28

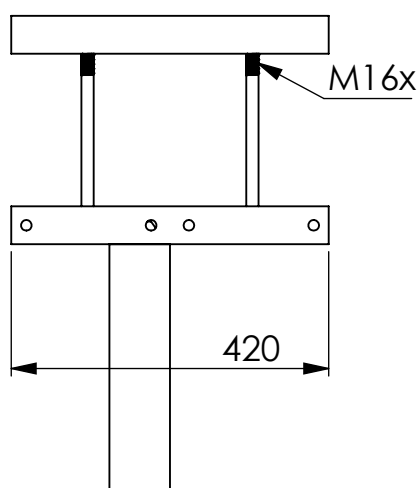

WYKONANIE 30, 31 i 32

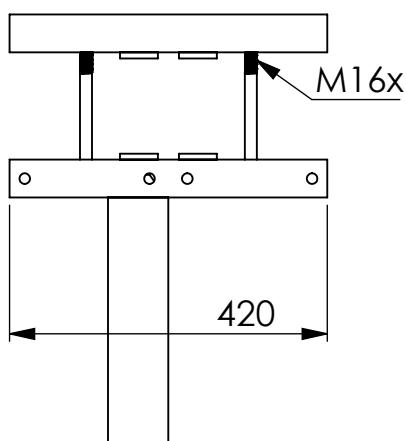

WYKONANIE 33 i 34

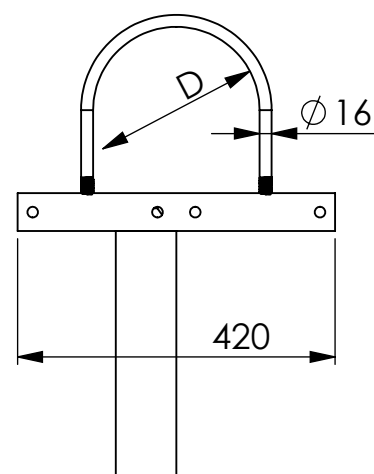


Rozwiązania wg rys.
firmy
JTX Sp. z o.o.

Wykonanie	Nr katalogowy	Nr rysunku	M16x/ $\varnothing$ D	Masa [kg]
			[mm]	
21	5010-21	KMRT-21.22-00-00	100	7,5
22	5010-22	KMRT-21.22-00-00	130	7,7
24	5010-24	KMRT-24.27.28-00-00	240	11,5
25	5010-25	KMRT-25-00-00	60	10,0
26	5010-26	KMRT-26-00-00	60	8,6
27	5010-27	KMRT-24.27.28-00-00	260	11,7
28	5010-28	KMRT-24.27.28-00-00	280	11,9
30	5010-30	KMRT-30.31.32-00-00	180	12,2
31	5010-31	KMRT-30.31.32-00-00	220	12,6
32	5010-32	KMRT-30.31.32-00-00	260	13,0
33	5010-33	KMRT-33.34-00-00	D=220	8,3
34	5010-34	KMRT-33.34-00-00	D=280	8,7


OSPRZĘT

Konstrukcje pod odłączniki OT-3150 i OTU-3150 oraz rozłączniki RT-3600 i RTU-3600


WYKONANIE 21 i 22

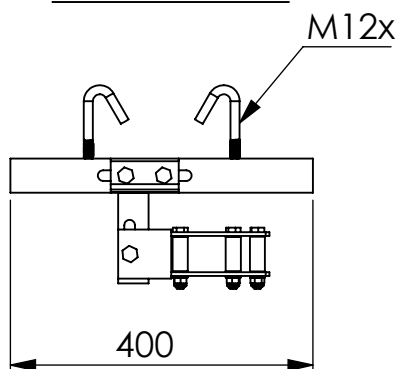


WYKONANIE 25

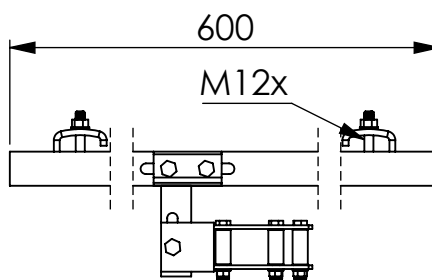


WYKONANIE 26

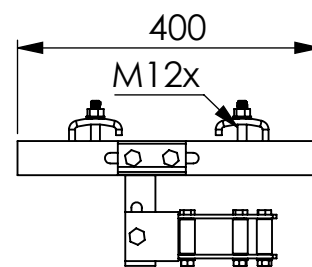


WYKONANIE 24, 28 i 38

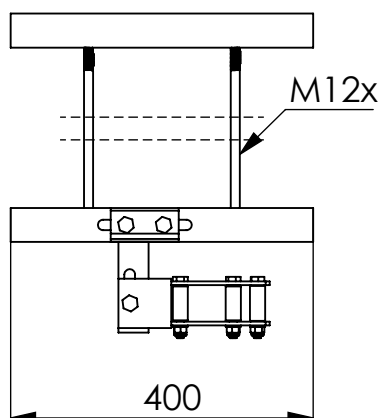

WYKONANIE 30, 31 i 32

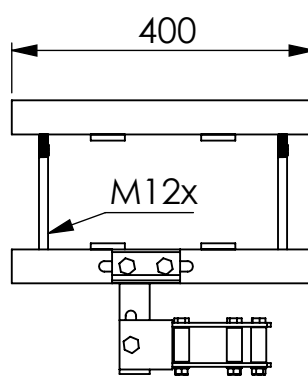

WYKONANIE 33 i 34

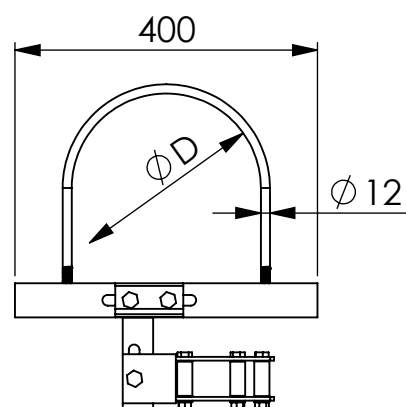


Rozwiązania wg rys. firmy JTX Sp. z o.o.	Wykonanie	Nr katalogowy	Nr rysunku	M12x/ ϕD	Masa [kg]
				[mm]	
	21	5020-21	KMP-21.22-00-00	100	3,3
	22	5020-22	KMP-21.22-00-00	130	3,5
	24	5020-24	KMP-24.28.38-00-00	240	4,3
	25	5020-25	KMP-25-00-00	60	4,2
	26	5020-26	KMP-26-00-00	60	3,6
	28	5020-28	KMP-24.28.38-00-00	280	4,4
	30	5020-30	KMP-30.31.32-00-00	180	4,7
	31	5020-31	KMP-30.31.32-00-00	220	4,8
	32	5020-32	KMP-30.31.32-00-00	260	4,9
	33	5020-33	KMP-33.34-00-00	D=250	3,4
	34	5020-34	KMP-33.34-00-00	D=300	3,6
	38	5020-38	KMP-24.28.38-00-00	320	4,6


OSPRZĘT

Prowadnice drążka napędowego odłączników OT-3150 i OTU-3150 oraz rozłączników RT-3600 i RTU-3600


WYKONANIE 21 i 22

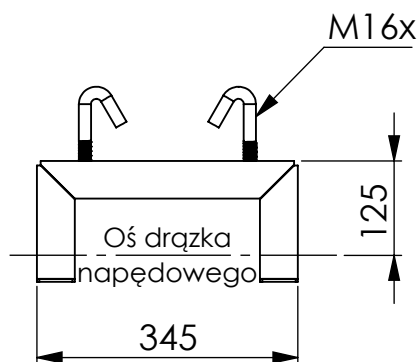


WYKONANIE 24, 27, 28 i 38

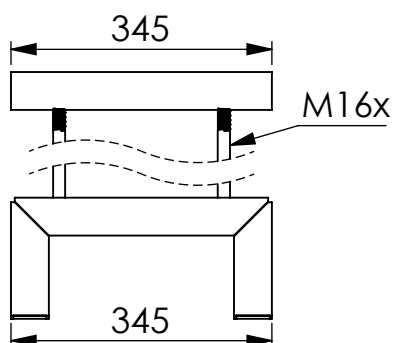


WYKONANIE 25

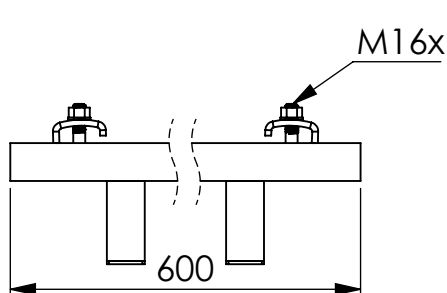


WYKONANIE 30, 31 i 32

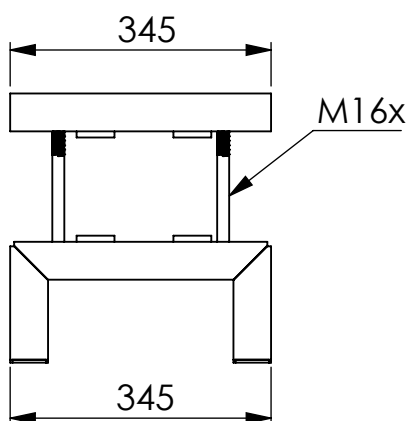

WYKONANIE 26

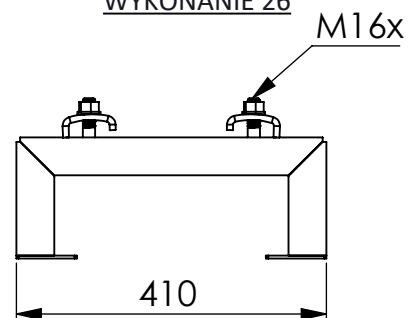

WYKONANIE 33 i 34

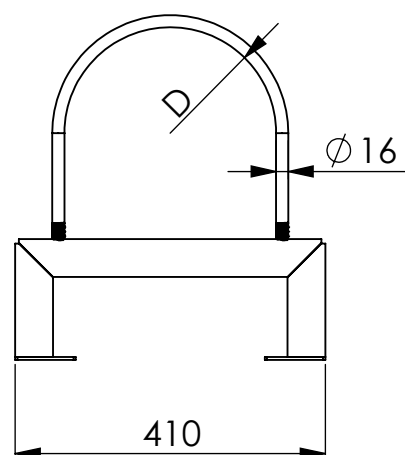


Rozwiązania wg rys.
firmy
JTX Sp. z o.o.

Wykonanie	Nr katalogowy	Nr rysunku	M16x/ $\varnothing$ D	Masa [kg]
			[mm]	
21	5030-21	KMSNT-21.22-00-00	100	3,7
22	5030-22	KMSNT-21.22-00-00	130	3,9
24	5030-24	KMSNT-24.27.28.38-00-00	240	5,5
25	5030-25	KMSNT-25-00-00	60	4,5
26	5030-26	KMSNT-26-00-00	60	3,5
27	5030-27	KMSNT-24.27.28.38-00-00	320	5,9
28	5030-28	KMSNT-24.27.28.38-00-00	280	5,7
30	5030-30	KMSNT-30.31.32-00-00	180	6,2
31	5030-31	KMSNT-30.31.32-00-00	220	6,4
32	5030-32	KMSNT-30.31.32-00-00	260	6,6
33	5030-33	KMSNT-33.34-00-00	D=280	3,9
34	5030-34	KMSNT-33.34-00-00	D=340	4,1
38	5030-38	KMSNT-24.27.28.38-00-00	360	6,1


OSPRZĘT

Konstrukcje mocujące skrzynkę napędową - napęd silnikowy SNT-1


WYKONANIE 21 i 22

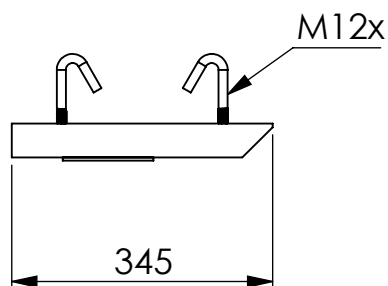


WYKONANIE 25

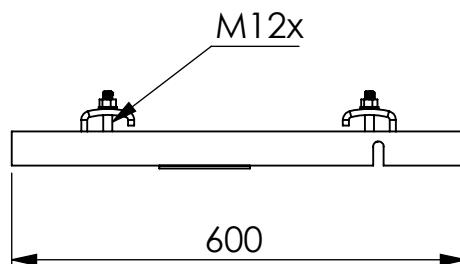


WYKONANIE 26

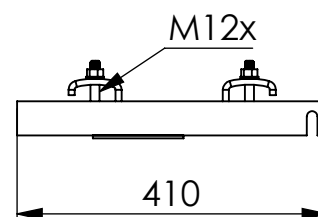


WYKONANIE 24, 27, 28 i 38

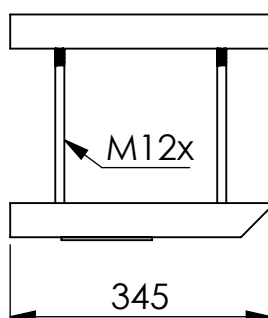

WYKONANIE 30, 31 i 32



WYKONANIE 33 i 34

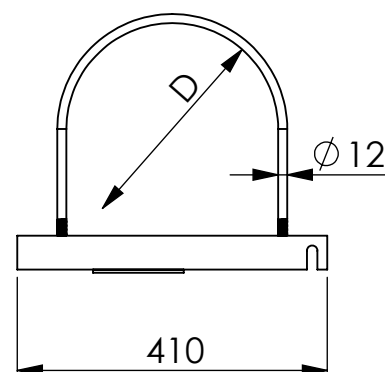


Rozwiązania wg rys.
firmy
JTX Sp. z o.o.

Wykonanie	Nr katalogowy	Nr rysunku	M12x/ $\varnothing$ D	Masa [kg]
			[mm]	
21	5035-21	KMNR-21.22-00-00	100	1,8
22	5035-22	KMNR-21.22-00-00	130	2,0
24	5035-24	KMNR-24.27.28.38-00-00	240	2,8
25	5035-25	KMNR-25-00-00	60	5,9
26	5035-26	KMNR-26-00-00	60	2,1
27	5035-27	KMNR-24.27.28.38-00-00	320	3,0
28	5035-28	KMNR-24.27.28.38-00-00	280	2,9
30	5035-30	KMNR-30.31.32-00-00	180	3,2
31	5035-31	KMNR-30.31.32-00-00	220	3,3
32	5035-32	KMNR-30.31.32-00-00	260	3,4
33	5035-33	KMNR-33.34-00-00	D=280	2,0
34	5035-34	KMNR-33.34-00-00	D=340	2,1
38	5035-38	KMNR-24.27.28.38-00-00	360	3,1

OSPRZĘT


Konstrukcje mocujące skrzynkę napędową - napęd ręczny NR1

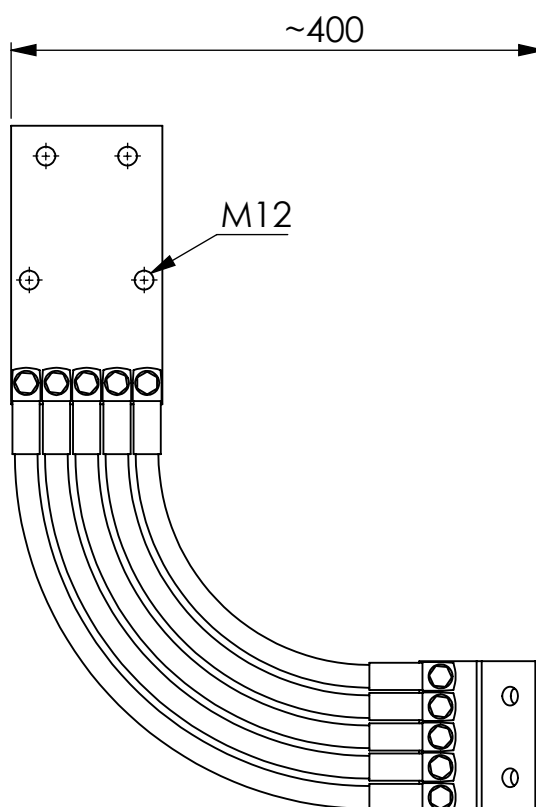

Rozwiązania wg rys. firmy JTX Sp. z o.o.	Wykonanie	Nr katalogowy	Nr rysunku	M12x	Masa [kg]
				[mm]	
	3	5990-3	ZE-00.000	35	5,0

ODŁĄCZNIKI

Połączenie elastyczne do odłączników OT-3150 i OTU-3150 oraz rozłączników
RT-3600 i RTU-3600

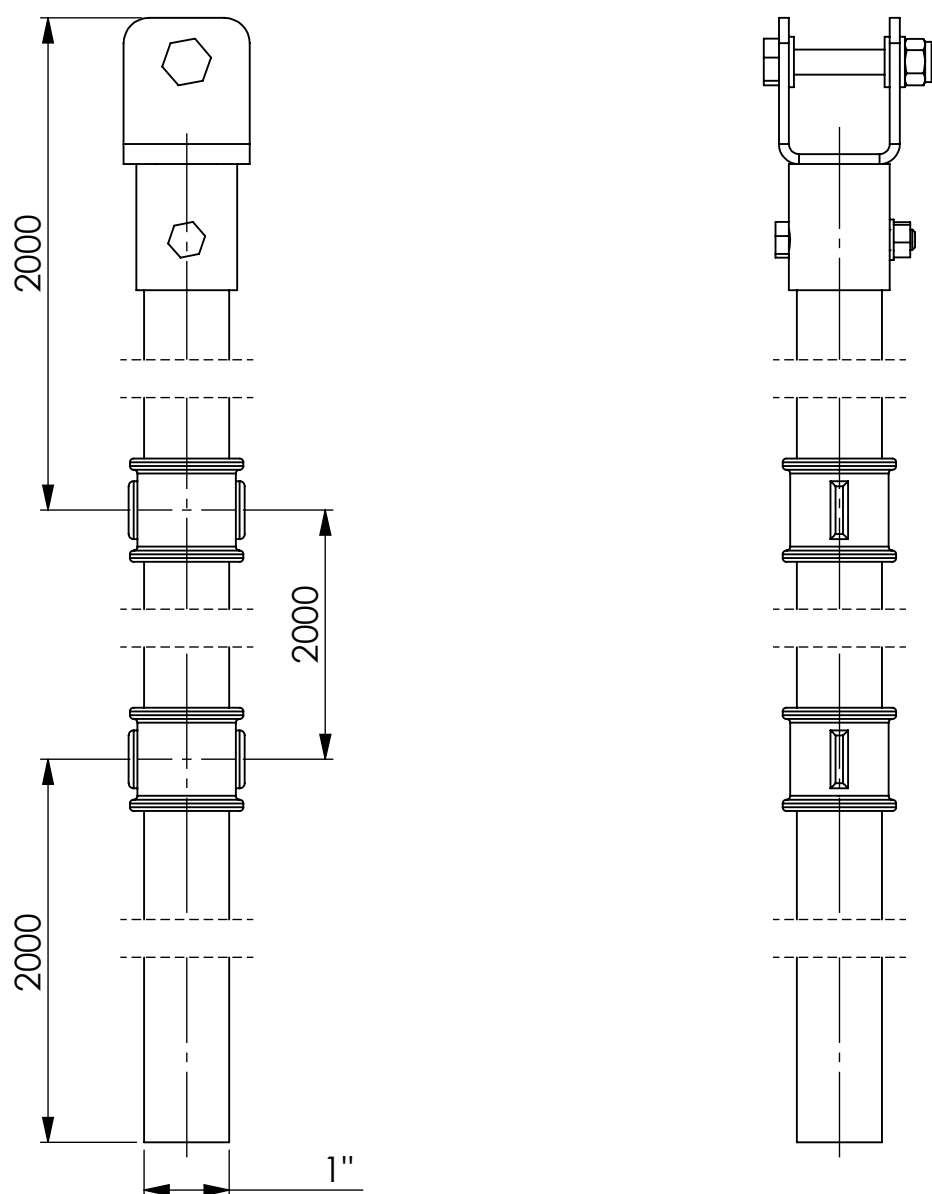

Rozwiązania wg rys.
firmy
JTX Sp. z o.o.

Wykonanie

Nr katalogowy

Nr rysunku

Masa
[kg]

2


6117-2

CO-00-00-00

13,7

OSPRZĘT

Drażek odłącznika OT-3150 i OTU-3150 oraz rozłącznika RT-3600 i RTU-3600

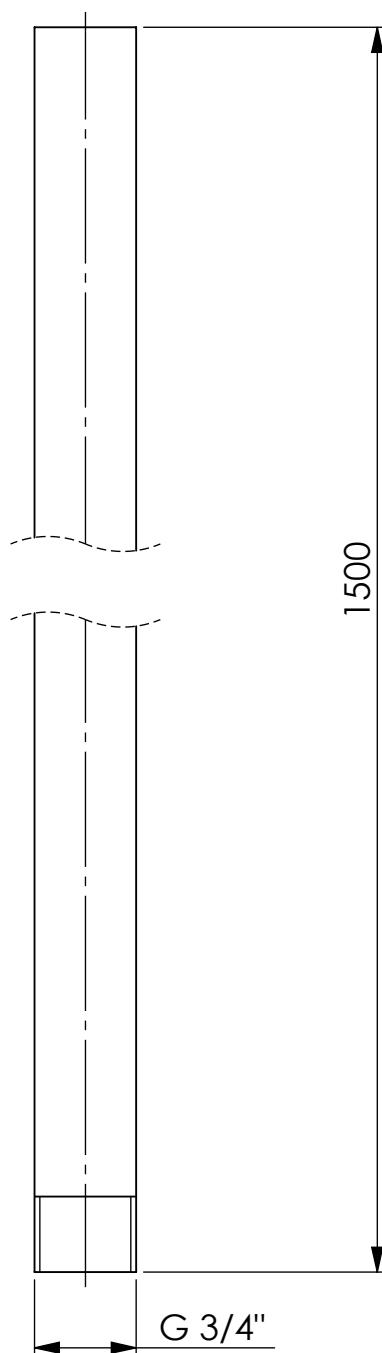


Rozwiązania wg rys. firmy JTX Sp. z o.o.	Wykonanie	Nr katalogowy	Nr rysunku	Masa [kg]
	2	6118-2	RO-00-00-00	2,0


OSPRZĘT

Rura ochronna przewodu zasilającego napęd silnikowy SNT-1

WYKONANIE 3

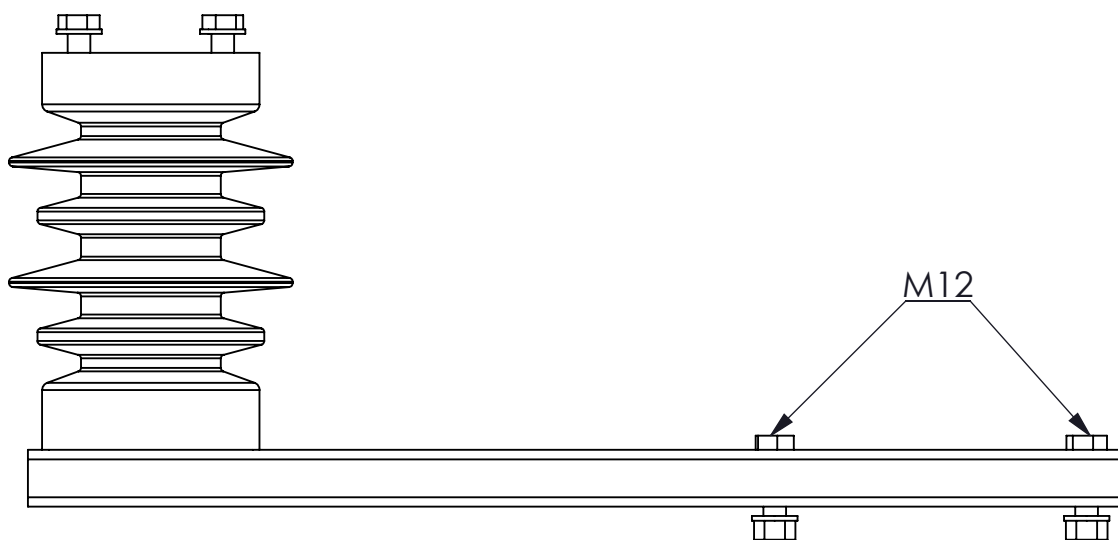



WYKONANIE 4

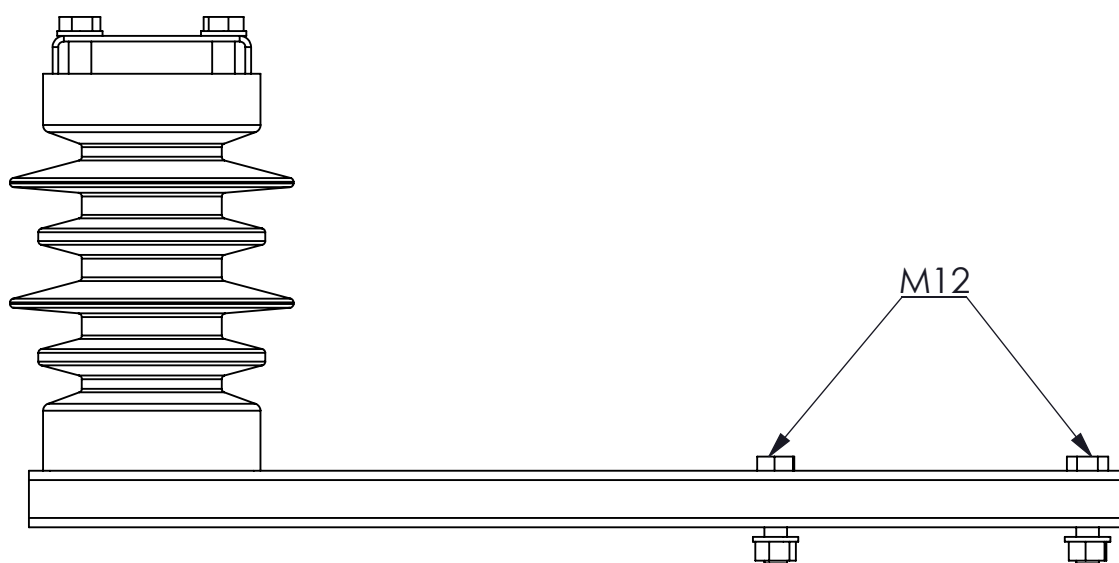

Rozwiązania wg rys. firmy JTX Sp. z o.o.	Wykonanie	Nr katalogowy	Nr rysunku	M12x	Masa [kg]
				[mm]	
	3	6750-3	IW-3-00.000	60	5,4
	4	6750-4	IW-4-00.000	60	5,5

OSPRZĘT

Izolatory ze wspornikami

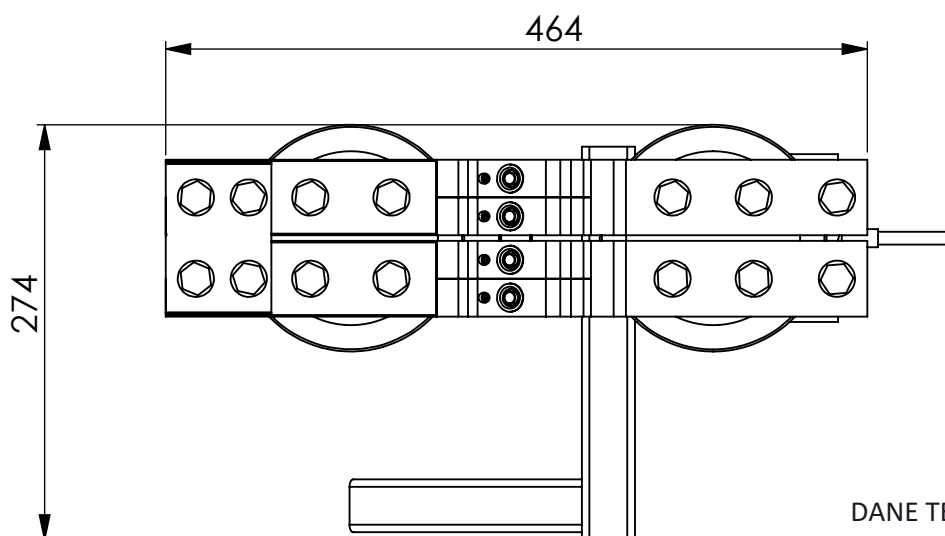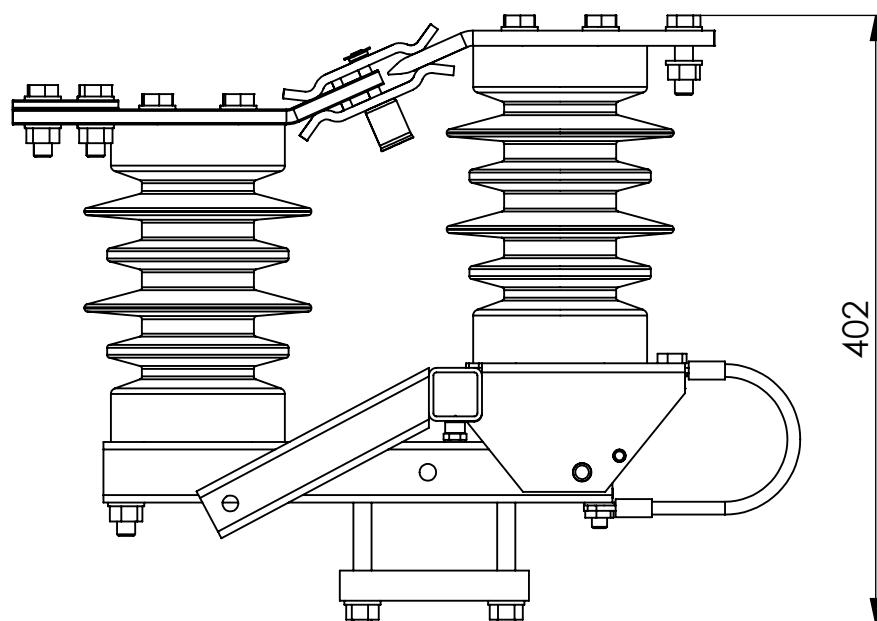

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe	- 3,6 kV
Prąd znamionowy ciągły	- 3150 A
Prąd zwarciov	- 50 kA
Czas trwania zwarcia	- 0,2 sek

Rozwiązania wg rys.
firmy
JTX Sp. z o.o.

Wykonanie

Nr katalogowy

Nr rysunku

Masa
[kg]

2


7440-2

OT-3150-00-00-000

21,0

ODŁĄCZNIKI

Odłącznik trakcyjny OT-3150

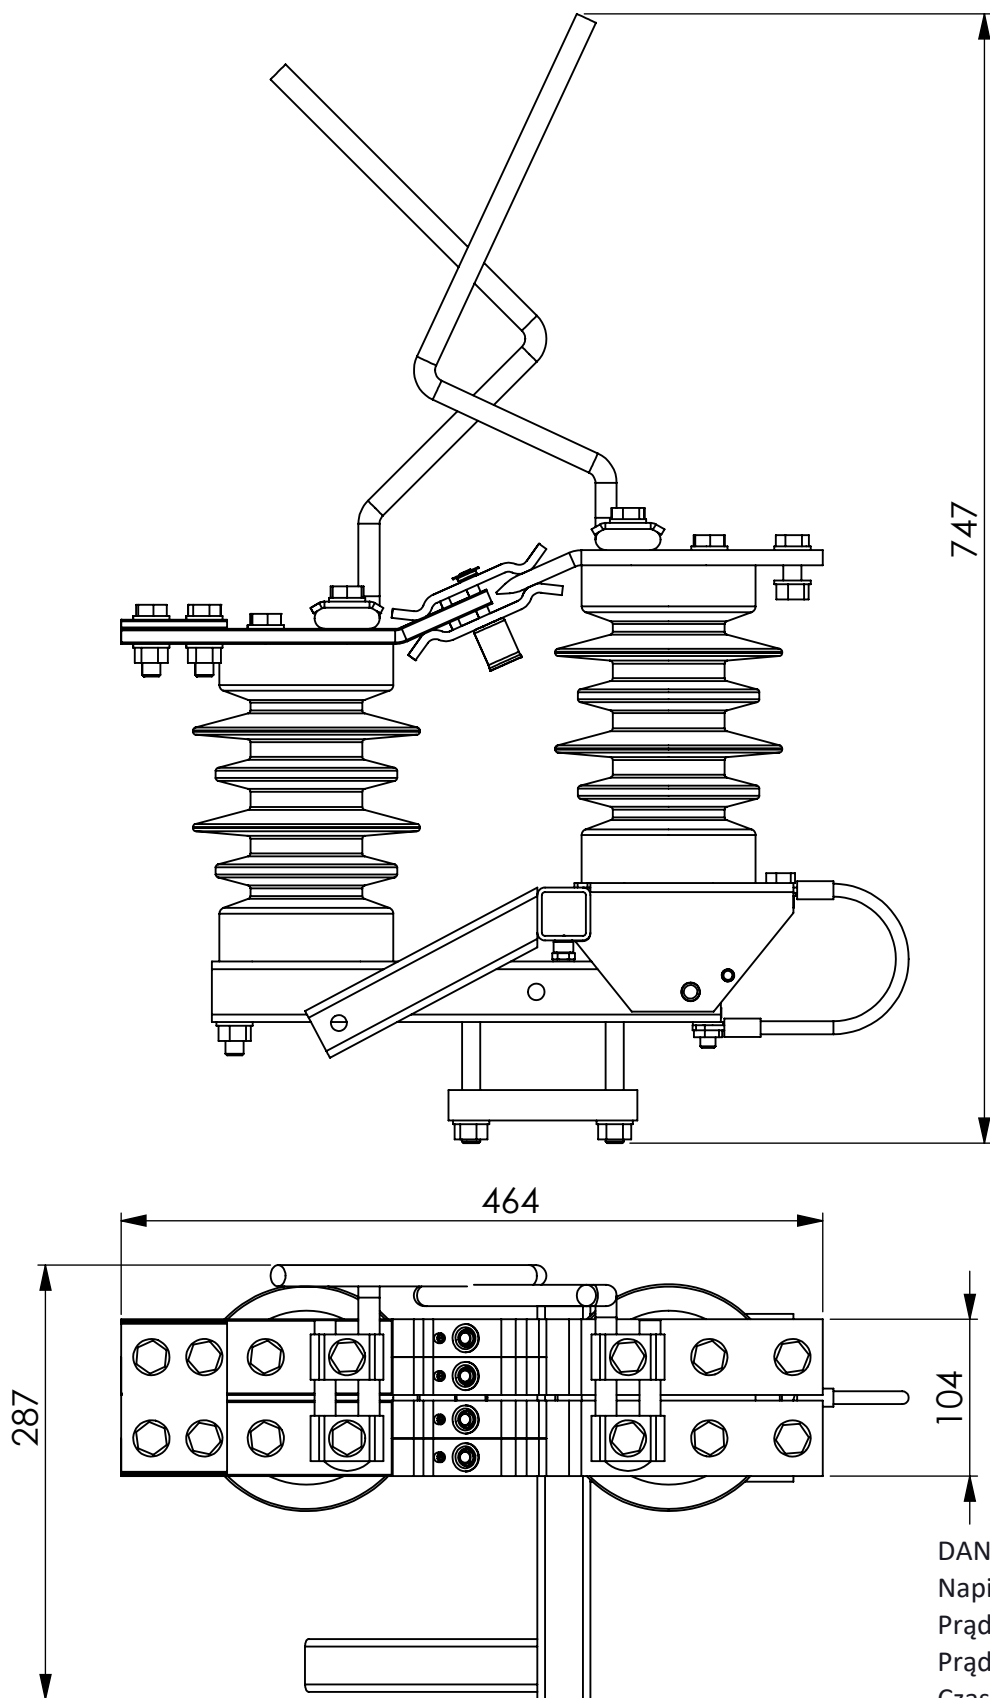



DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe	- 3,6 kV
Prąd znamionowy ciągły	- 3600 A
Prąd zwarcia	- 50 kA
Czas trwania zwarcia	- 0,2 sek

Rozwiązania wg rys. firmy JTX Sp. z o.o.	Wykonanie	Nr katalogowy	Nr rysunku	Masa [kg]
	2	7450-2	RT-3600-00-00-000	23,0

ODŁĄCZNIKI

Rozłącznik trakcyjny RT-3600

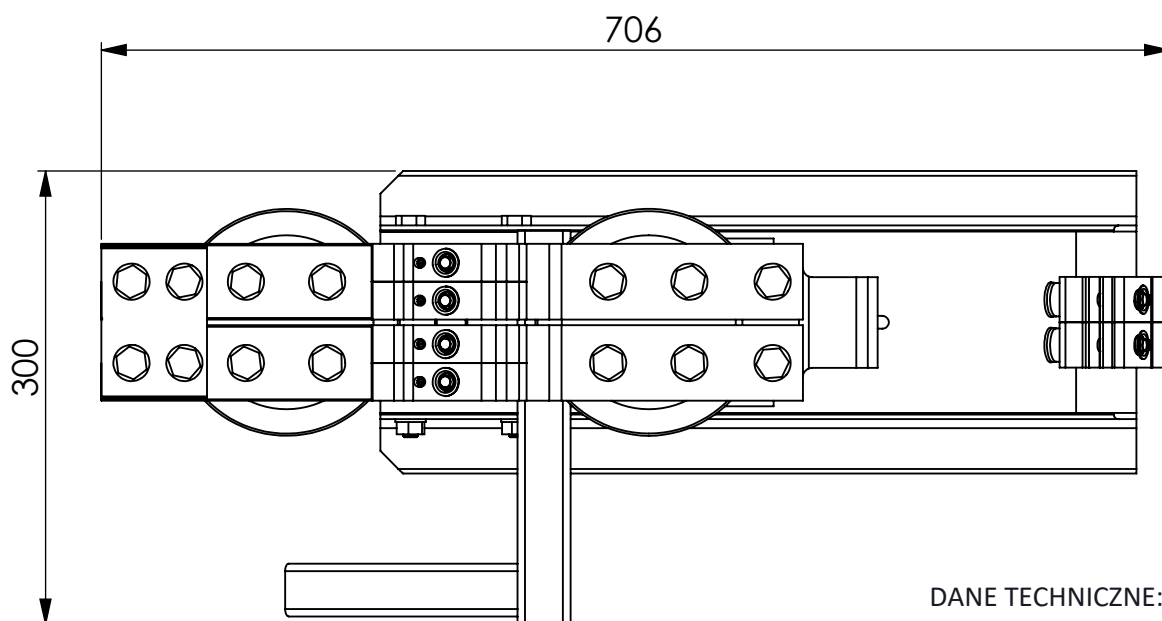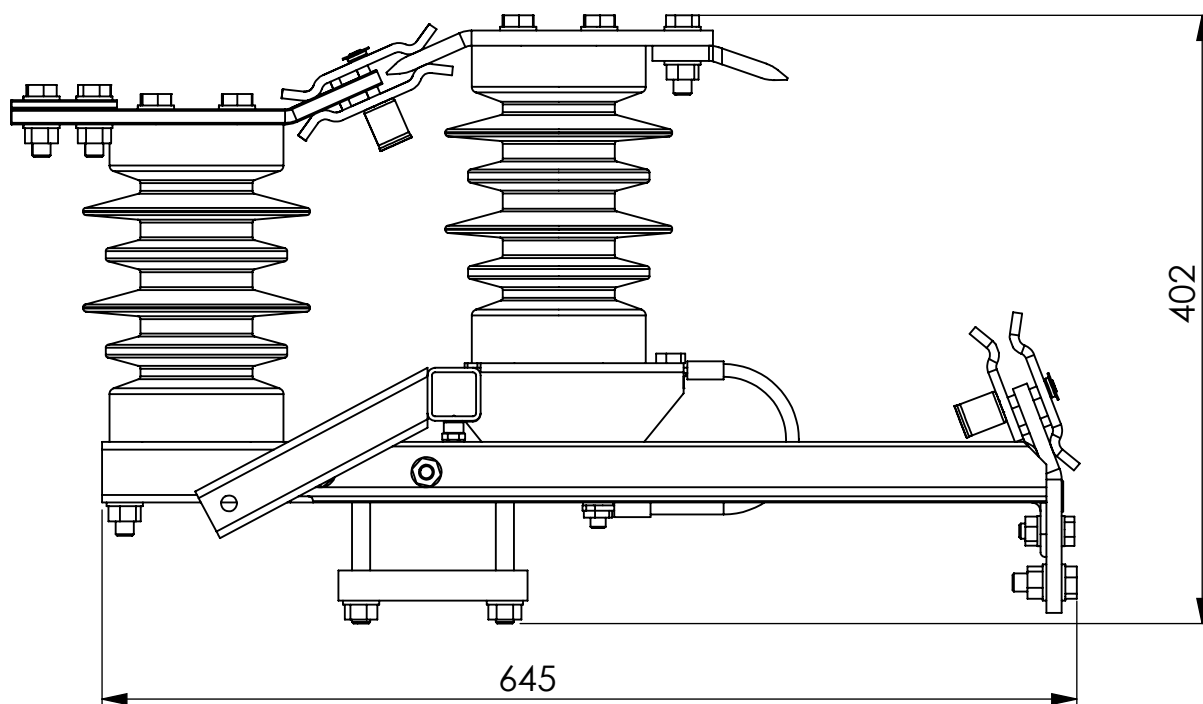

DANE TECHNICZNE:
 Napięcie znamionowe - 3,6 kV
 Prąd znamionowy ciągły - 3150 A
 Prąd zwarciový - 50 kA
 Czas trwania zwarcia - 0,2 sek

Rozwiązania wg rys.
 firmy
JTX Sp. z o.o.

Wykonanie

Nr katalogowy

Nr rysunku

Masa
 [kg]

1



7740-1

OTU-3150-00-00-000

24,0

ODŁĄCZNIKI

Odłącznik trakcyjny ze stykiem uszyniającym OTU-3150

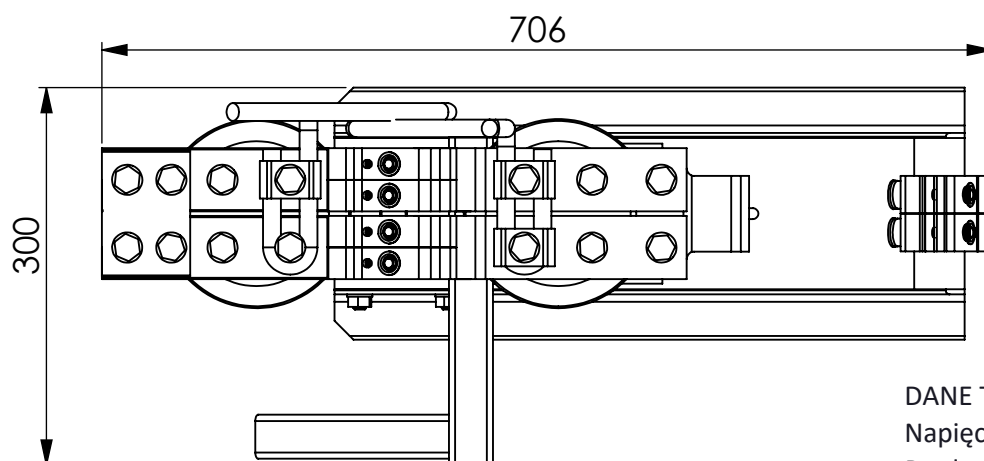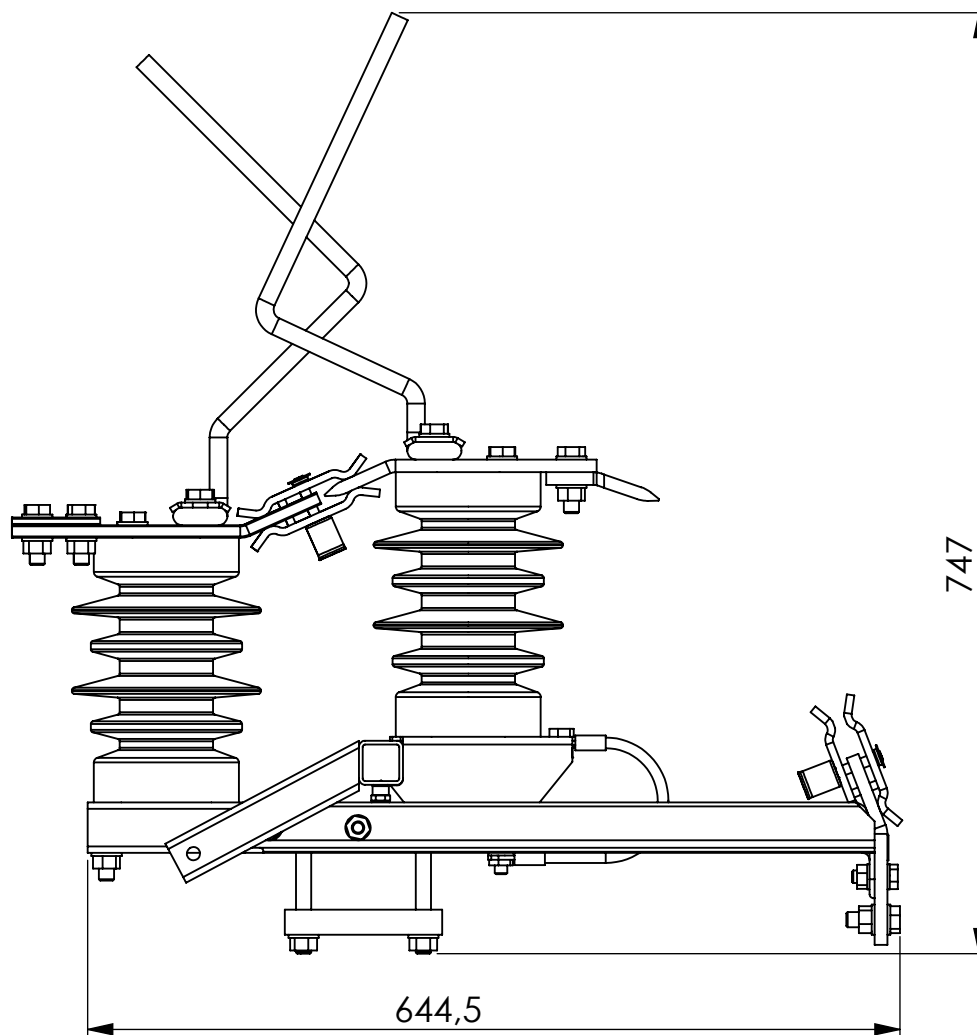

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe	- 3,6 kV
Prąd znamionowy ciągły	- 3600 A
Prąd zwarciov	- 50 kA
Czas trwania zwarcia	- 0,2 sek

Rozwiązania wg rys.
firmy
JTX Sp. z o.o.

Wykonanie

Nr katalogowy

Nr rysunku

Masa
[kg]

1



7750-1

RTU-3600-00-00-000

26,0

ODŁĄCZNIKI

Rozłącznik trakcyjny ze stykiem uszyniającym RTU-3600

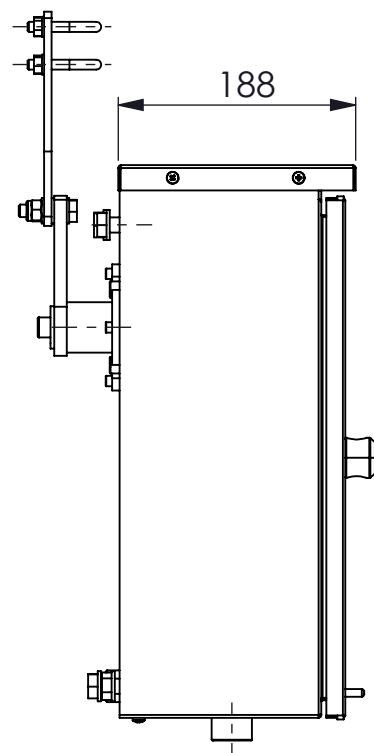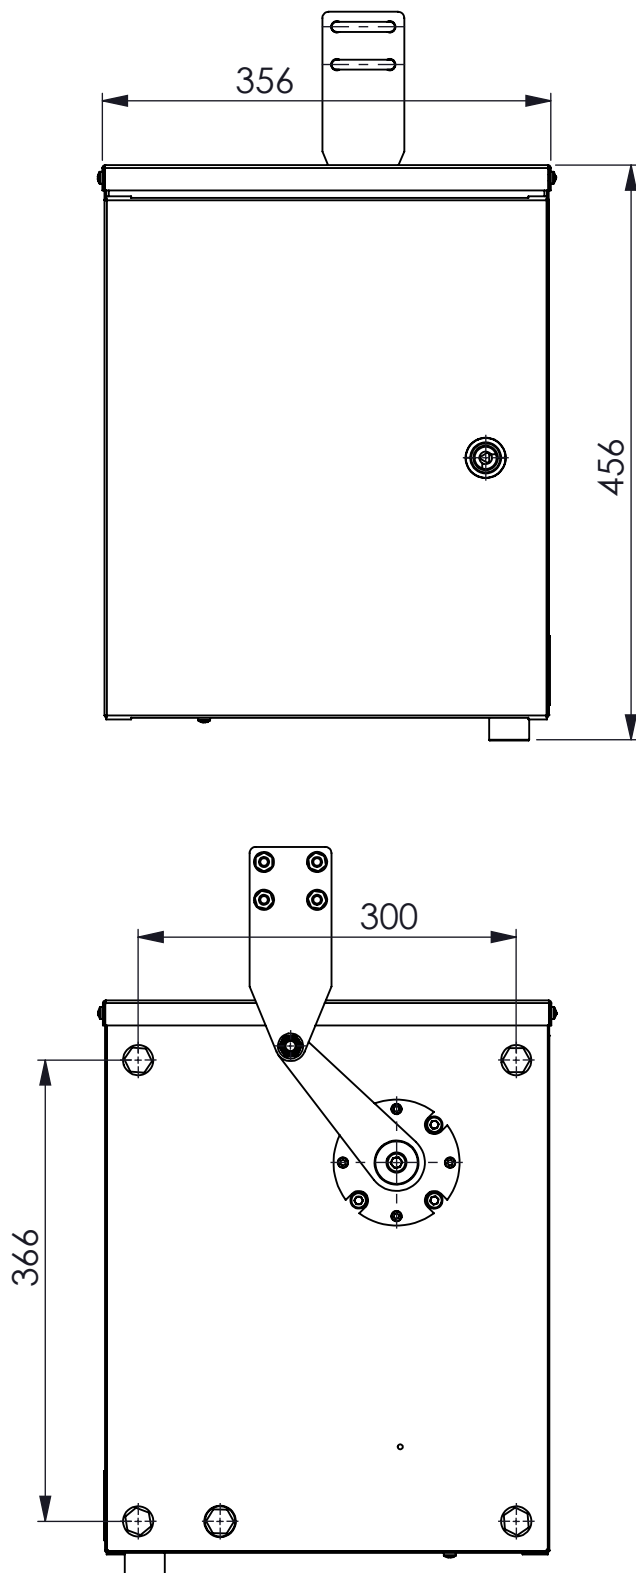


DANE TECHNICZNE:

- Napięcie znamionowe zasilania - 230 V/AC
- Prąd znamionowy - 2 A
- Maksymalny kąt obrotu - 110°
- Maksymalny moment napędowy - 310 Nm

Rozwiązania wg rys. firmy JTX Sp. z o.o.	Wykonanie	Nr katalogowy	Nr rysunku	Masa [kg]
	2	7490-2	SNT1-00-00-000	27,0

NAPĘDY

Napęd silnikowy typu SNT-1

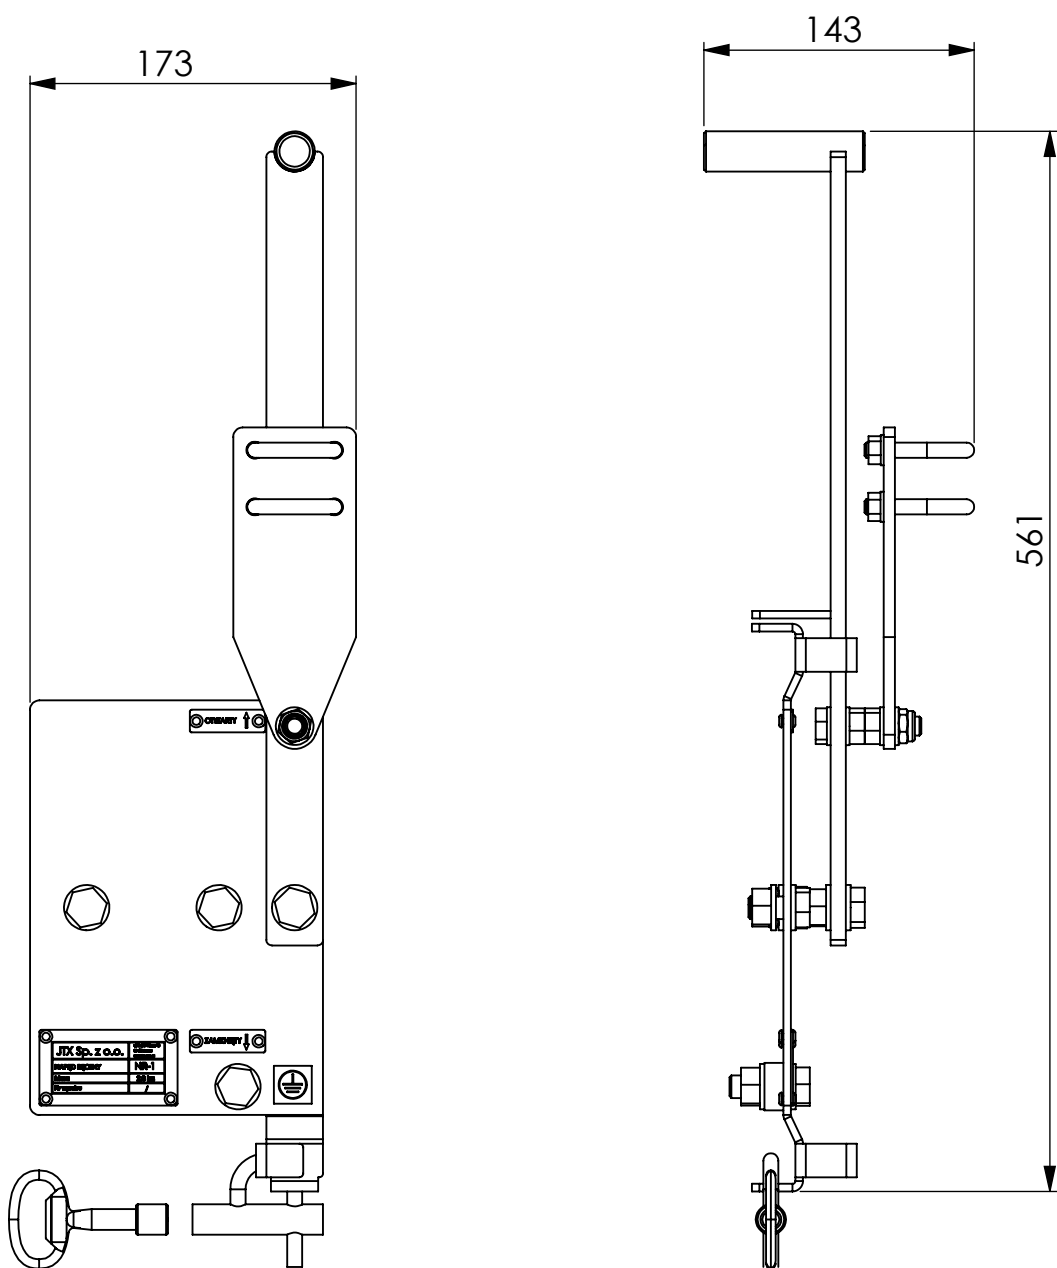

Rozwiązania wg rys.
firmy
JTX Sp. z o.o.

Wykonanie

Nr katalogowy

Nr rysunku

Masa
[kg]

1

7790-1

NR1-00-00-000

2,8

NAPĘDY

Napęd ręczny typu NR-1